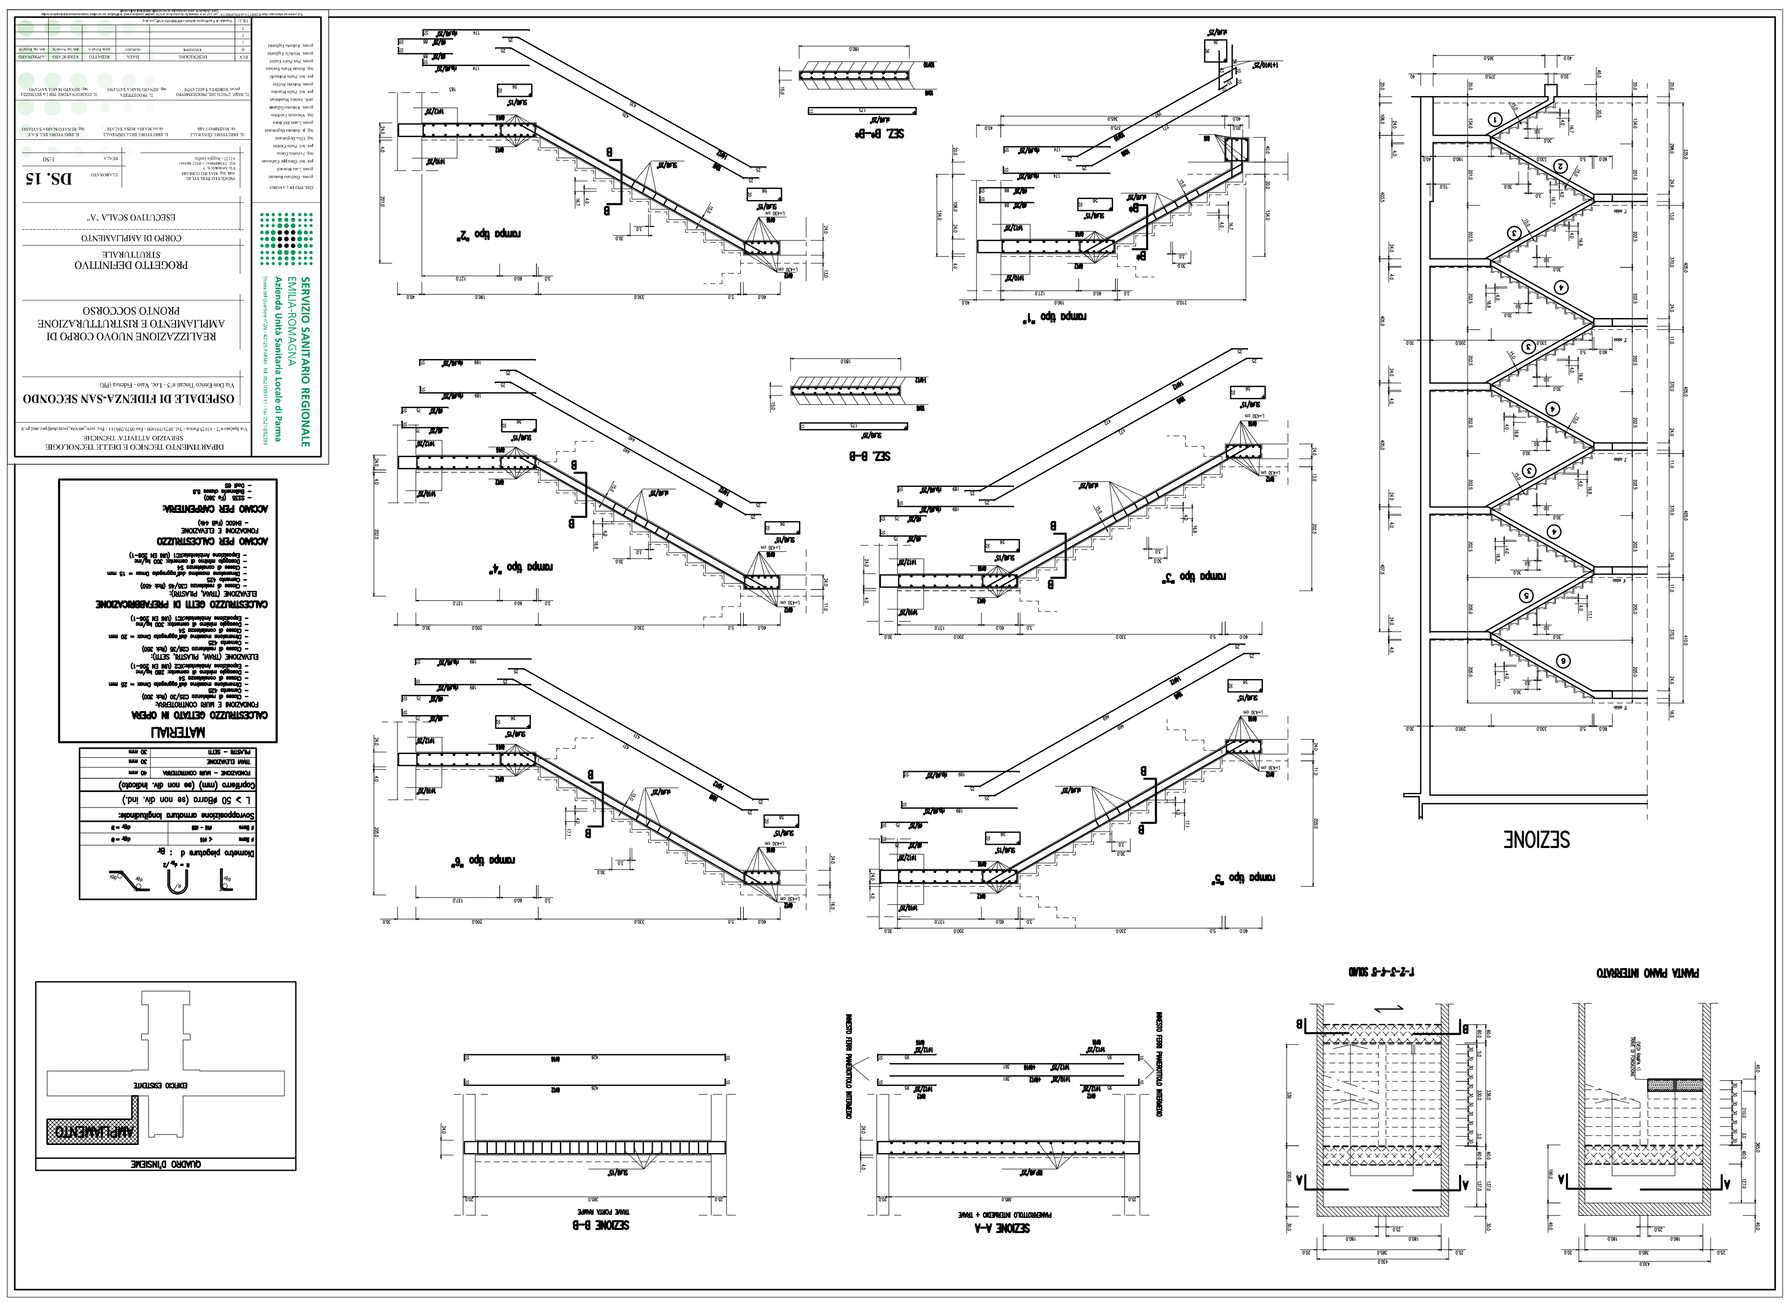

Quadro ferri piegati e sagomati	
f ≤ 6mm	≤ 20
f > 6mm	> 20
Correggiature strutture sagomate	
(> 50 ferro (se non da ø. ind.)	
Copriferri (min) (se non da ø. indicato)	
Vespaio - sia cassaforma	40 mm
Sia cassaforma	30 mm
Altro - 30%	20 mm

MATERIALI

CALCESTRUZZO GETTATO IN OPERA
FONDAZIONI E SOLI CONCRETIERI
- classe di esposizione XC2
- classe di consistenza S4
- dimensione massima dell'aggregato inerte = 25 mm
- copriferro minimo 30 mm
- classe di resistenza C25/30 (ex Rck 30)
ELEVAZIONE (VANI, PILASTRI, SETTI)
- classe di esposizione XC4
- classe di consistenza S4 - ben lavorabile
- dimensione massima dell'aggregato inerte = 25 mm
- copriferro minimo 40 mm
- classe di resistenza C25/30 (ex Rck 30)

CALCESTRUZZO GETTI DI REGOLARIZZAZIONE
SOLETTONE E VASCHE
- classe di resistenza C8/10 (ex Rck 40)

CALCESTRUZZO MURI CONTROTERRA
- classe di esposizione XC4
- classe di consistenza S4 - ben lavorabile
- dimensione massima dell'aggregato inerte = 15 mm
- copriferro minimo 40 mm
- classe di resistenza C25/30 (ex Rck 30)

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO
FONDAZIONI E ELEVAZIONE
- B450C (ex FeB44k)

ACCIAIO PER CONTROTERRA.
- B35 (ex Fe 360)
- FeB 44k

DIPARTIMENTO TECNICO E DELLE TECNOLOGIE
SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE
Via Salvatore Quasimodo n. 1 - 43122 Parma Tel. 0521/393600 - Fax. 0521/393611 - E-mail: dipartimento.tecnico@pr-ao.it - P.I. 02406911202

OSPEDALE DI BIENZA-SAN SECONDO
Via Dalla Chiesa Nuova n.5 - Loc. Vigatto - Parma (PR)

RIALIZZAZIONE NUOVO CORPO DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PRONTO SOCCORSO

PROGETTO DEFINITIVO
STRUTTURALE

CORPO DI AMPLIAMENTO

ESECUTIVO SCALA 'A'

Nome file: DS_15.dwg	Cartella: DS
Data: 12/06/2012	Scala: 1:50

DS. 15

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
Strada Gramsci n.14 - 43126 Parma - tel. 0521/703111 - fax. 0521/703700 - P.I. 02406911202

SERVIZIO CAMPUS REGIONALE
SANITARIO
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
1	12/06/12	ESECUZIONE			
2					
3					
4					
5					

Il presente disegno non può essere riprodotto o trasmesso a terzi senza autorizzazione scritta