


SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Strada del Quartiere n°2/a - 43125 PARMA Tel. 0521/393111 - Fax 0521/282393



GRUPPO DI LAVORO:

geom. Giuliano Bastasini
per. ind. Giuseppe Carlassare
ing. Federica Ceresa
per. ind. Paolo Crovini
ing. Elisa Degiovanni
ing. jr. Roberto Degiovanni
geom. Laura Del Bono
ing. Vincenzo Facchino
geom. Roberto Gallarotti
ing. Daniela Gatto
arch. Andrea Mambriani
per. ind. Paolo Mazzina
geom. Roberto Mellini
per. ind. Paolo Robuschi
ing. Renato Maria Saviano
geom. Pier Paolo Taddei
geom. Michele Tagliavini
geom. Roberta Tagliavini

DIPARTIMENTO TECNICO E DELLE TECNOLOGIE
SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE

Via Spalato n°2 - 43125 Parma - Tel. 0521/393400 - Fax 0521/286311 - Pec. serv_attivita_tecniche@pec.ausl.pr.it

OSPEDALE DI FIDENZA-SAN SECONDO

Via Don Enrico Tincati n°5 - Loc. Vaio - Fidenza (PR)

REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE PRONTO SOCCORSO E
COSTRUZIONE DELLA NUOVA ALA

PROGETTO DEFINITIVO
IMPIANTI ELETTRICI

CORPO DI AMPLIAMENTO
SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI

ELABORATO

IE23

SCALA

-

IL DIRETTORE GENERALE
dr. MASSIMO FABI

IL DIRETTORE DELL'OSPEDALE
dr.ssa MARIA ROSA SALATI

IL DIRETTORE DEL S.A.T.
ing. RENATO MARIA SAVIANO

IL RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO
geom. ROBERTA TAGLIAVINI


IL PROGETTISTA
ing. VINCENZO FACCHINO

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA
ing. RENATO MARIA SAVIANO

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	EMISSIONE	16.06.2014	geom. Tagliavini M.	ing. Facchino	ing. Saviano
1					
2					
3					
FILE:	Ospedale di Vaio\Progetto definitivo RER\impianti elettrici.dwg				PLOT 10:1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A																										
B																										
C																										
D																										
E																										
F																										
G																										
H																										
I																										
J																										
K																										
L																										
M																										
N																										
O																										


Q-UTA

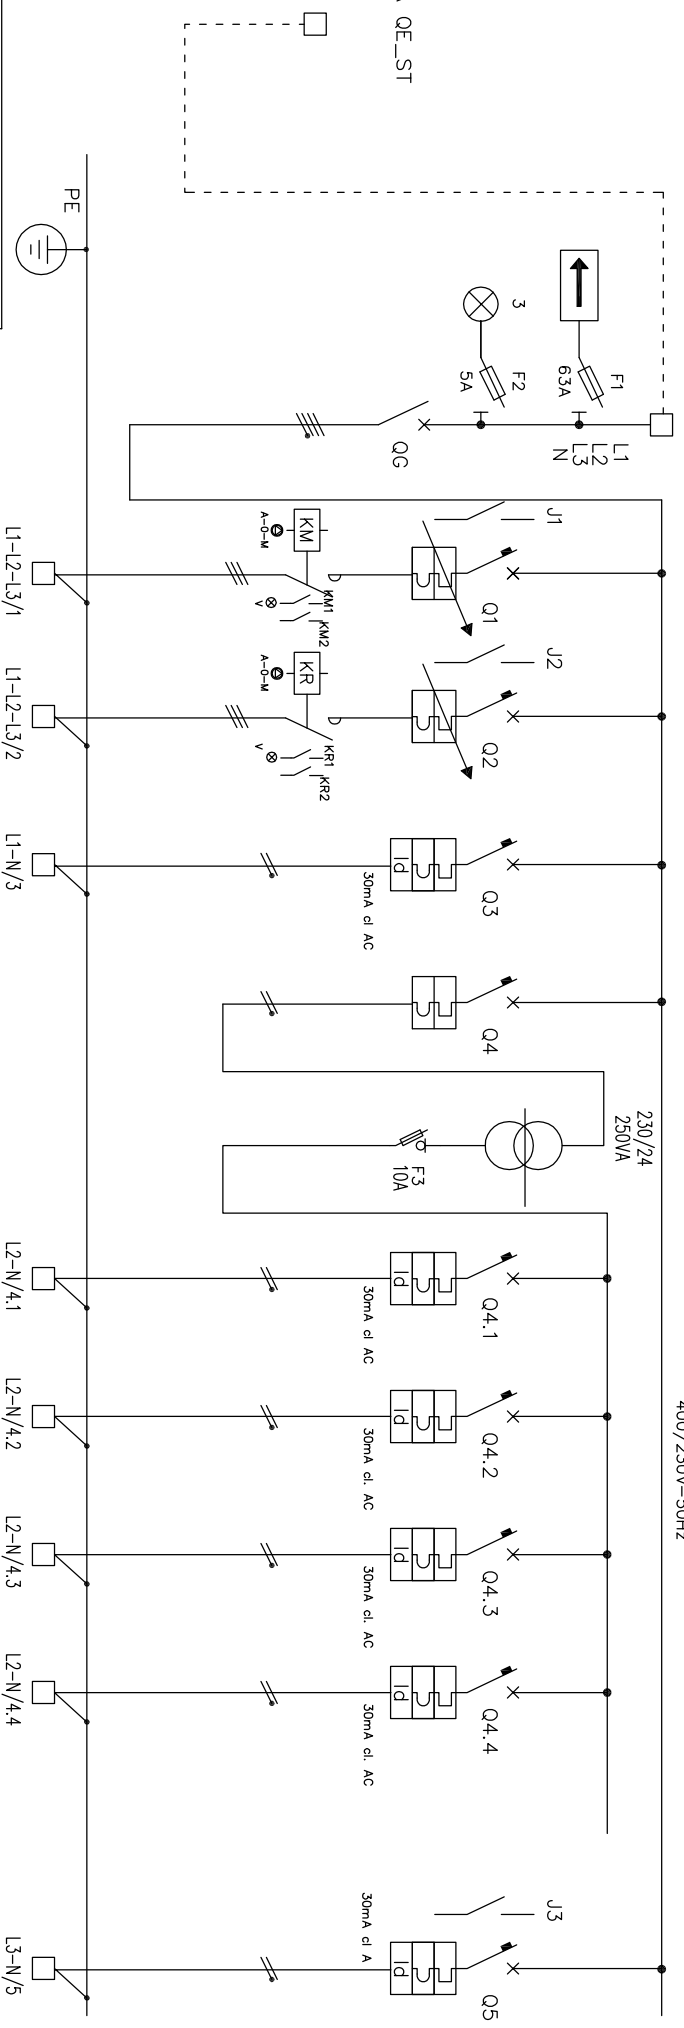


Q_UITA PAG. 1 DI 7										
SIGLA UTENZA										
DENOMINAZIONE UTENZA										
POTENZA										
CORRENTE										
TENSIONE										
INTERRUTTORE	TIPO									
	TARATURA	A								
	P.d.l.	KA								
	Differenziale	mA								
	POLI	4								
FUSIBILI	CURVA									
	Basi/Fusibili	A								
CONTATTORE	TIPO									
	TARATURA	A								
RELE' TERMICO	TIPO									
	TARATURA MIN.MAX									
CAVO	TIPO									
	FORMAZIONE	mmq								
	SEZIONE PE	mmq								
	LUNGHEZZA	m								
MORSETTO	SEZIONE	mmq								

					</					

CIRCUITO DI COMANDO PER VENTILATORI U.T.A.

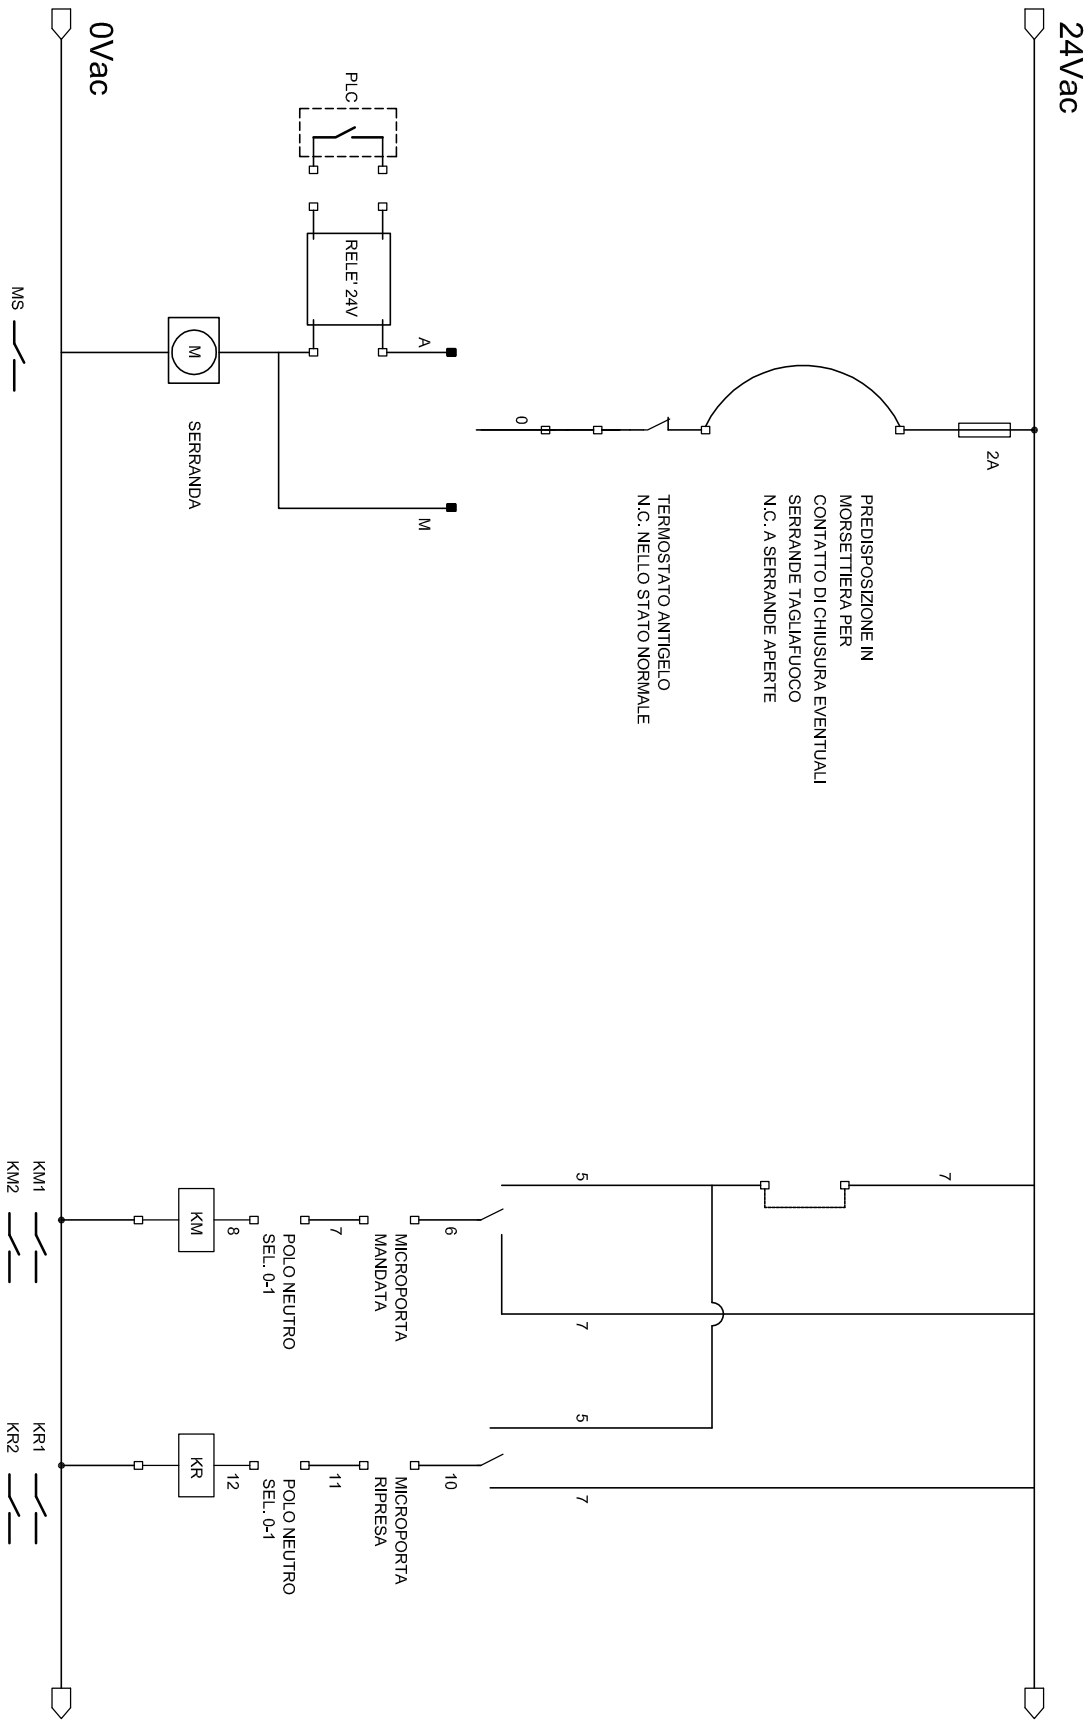


SEGNALAZIONI PER VENTILATORI U.T.A.

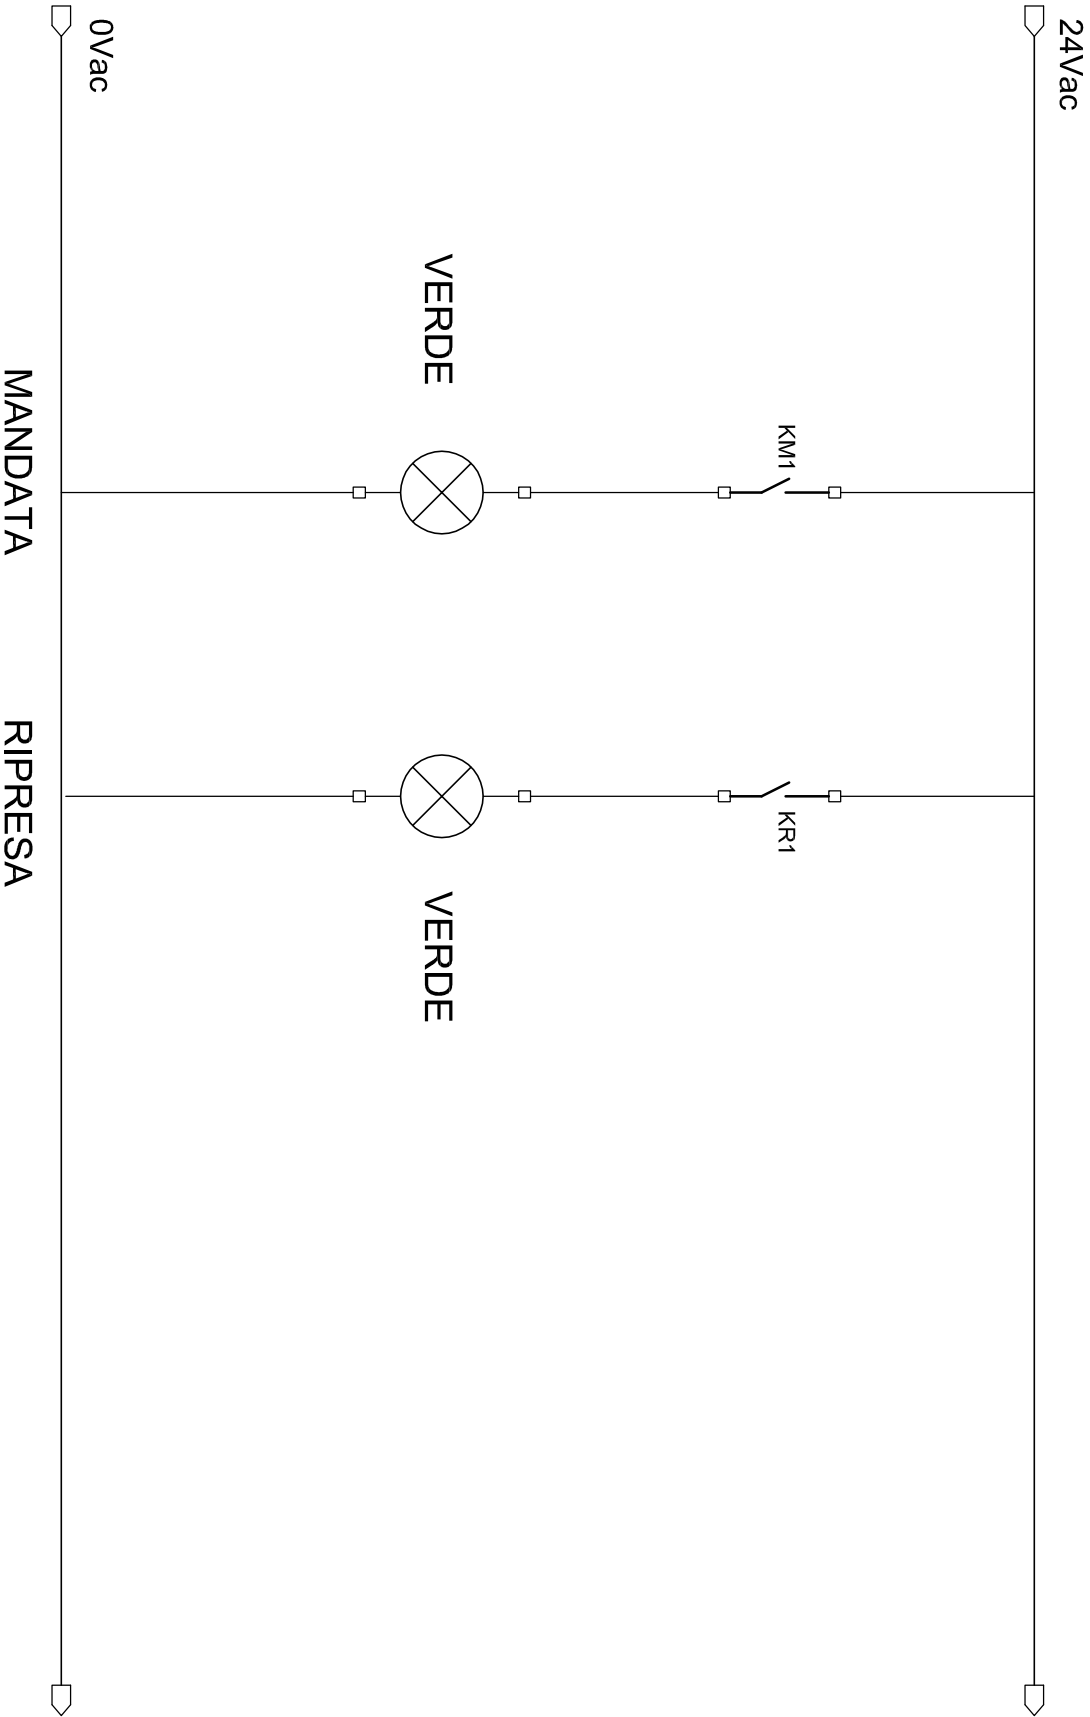

SEGNALAZIONI LUMINOSE PER VENTILATORI

24Vac

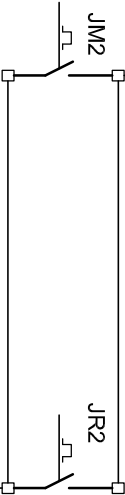

ROSSA



0Vac




SCATTO TERMICO



NOTE

JM2-JR2 N.A. QUANDO I SALVAMOTORI JM E JR SONO CHIUSI
JM2-JR2 N.C. QUANDO I SALVAMOTORI JM E JR SONO APERTI

STATO DI FUNZIONAMENTO GRUPPO FRIGO - GRUPPO DI ACCUMULO

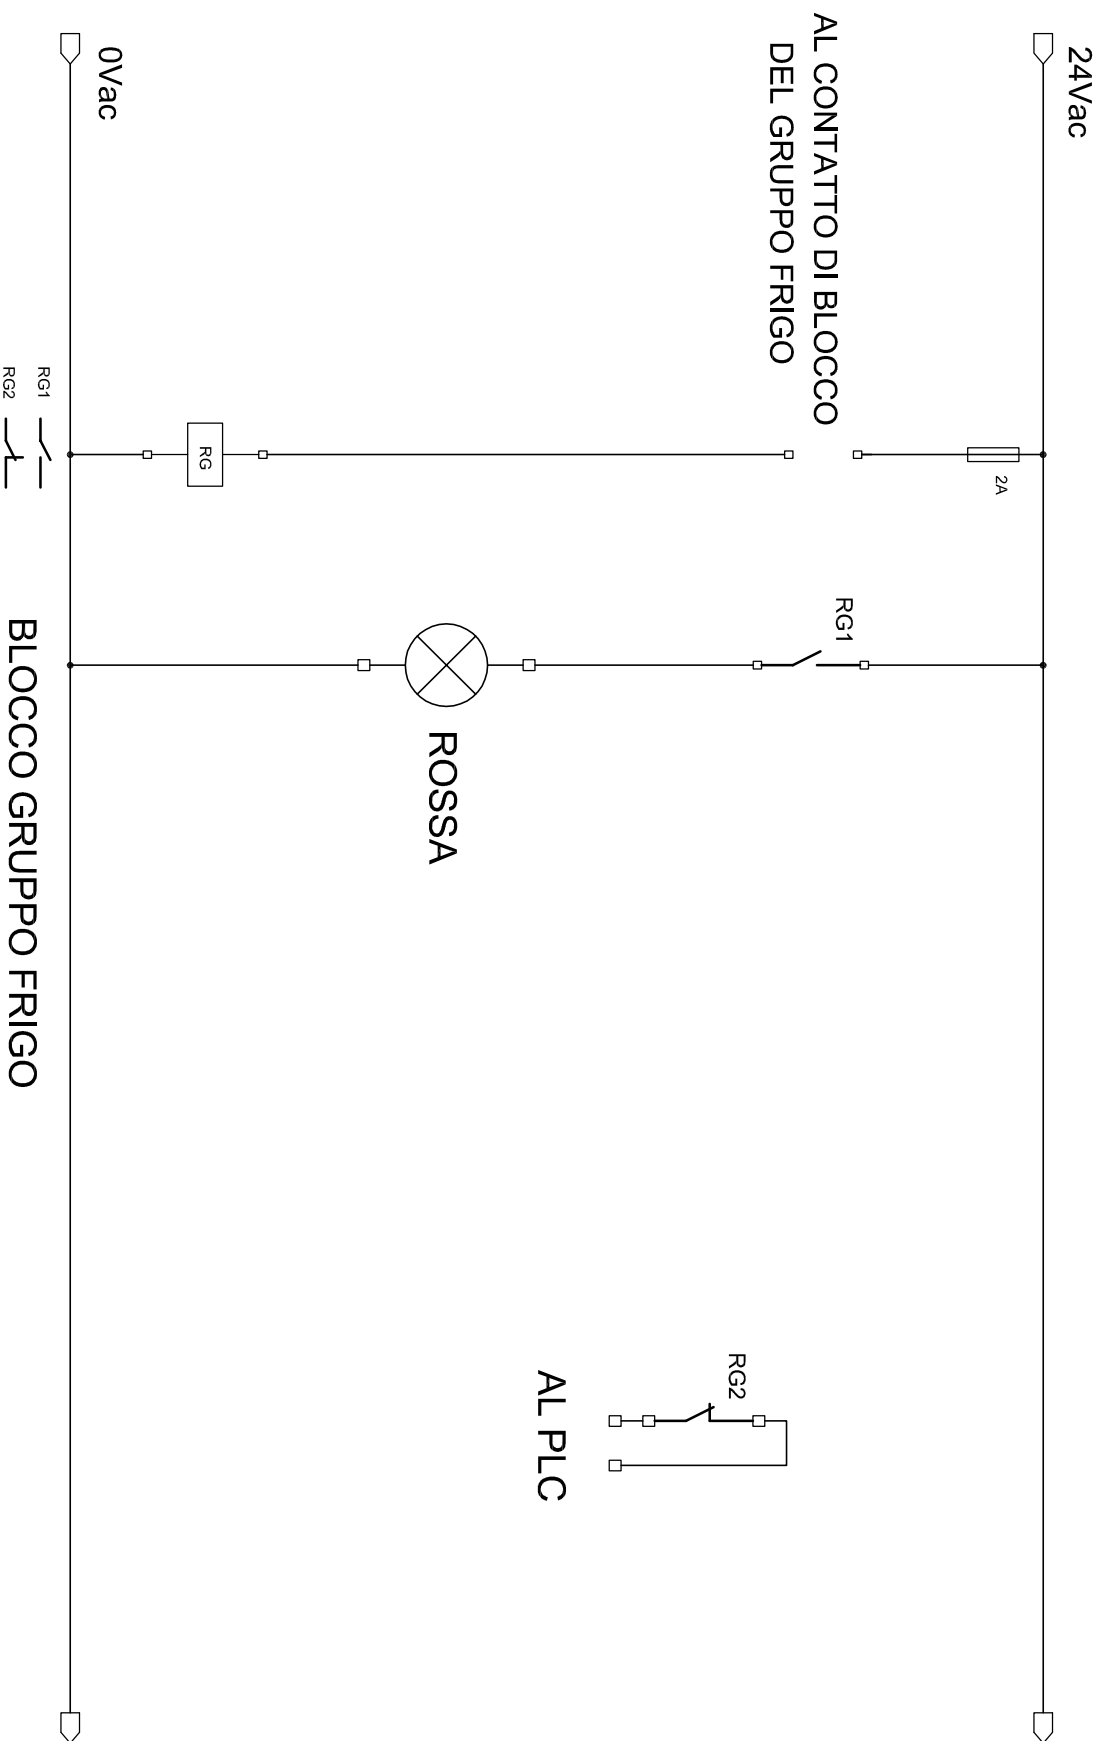

SEGNALAZIONI DI STATO DEI VENTILATORI

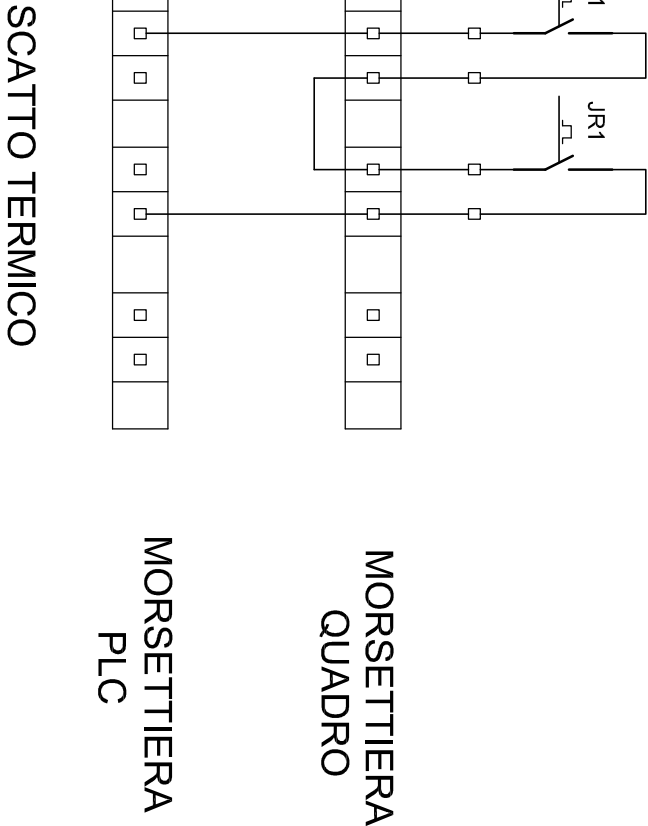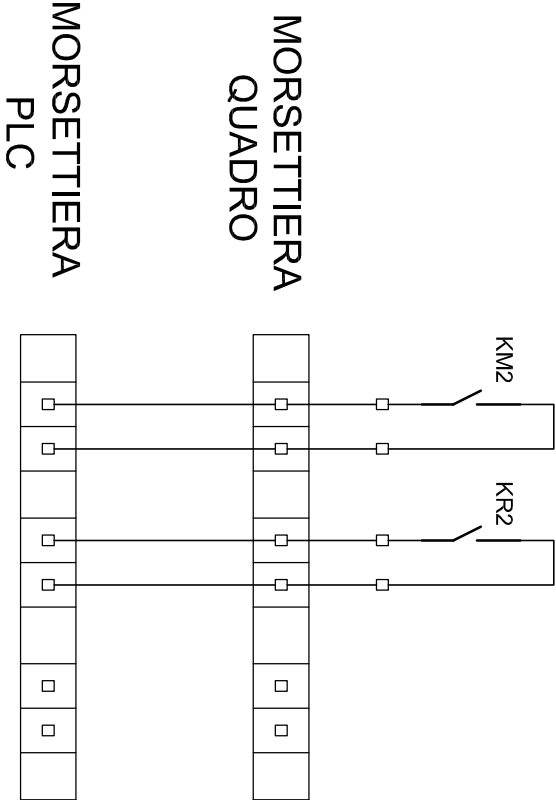


NOTE


JM1-JR1 N.C. QUANDO I SALVAMOTORI JM E JR SONO CHIUSI
JM1-JR1 N.A. QUANDO I SALVAMOTORI JM E JR SONO APERTI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A																										
B																										
C																										
D																										
E																										
F																										
G																										
H																										
I																										
J																										
K																										
L																										
M																										
N																										
O																										


O_P S / 1

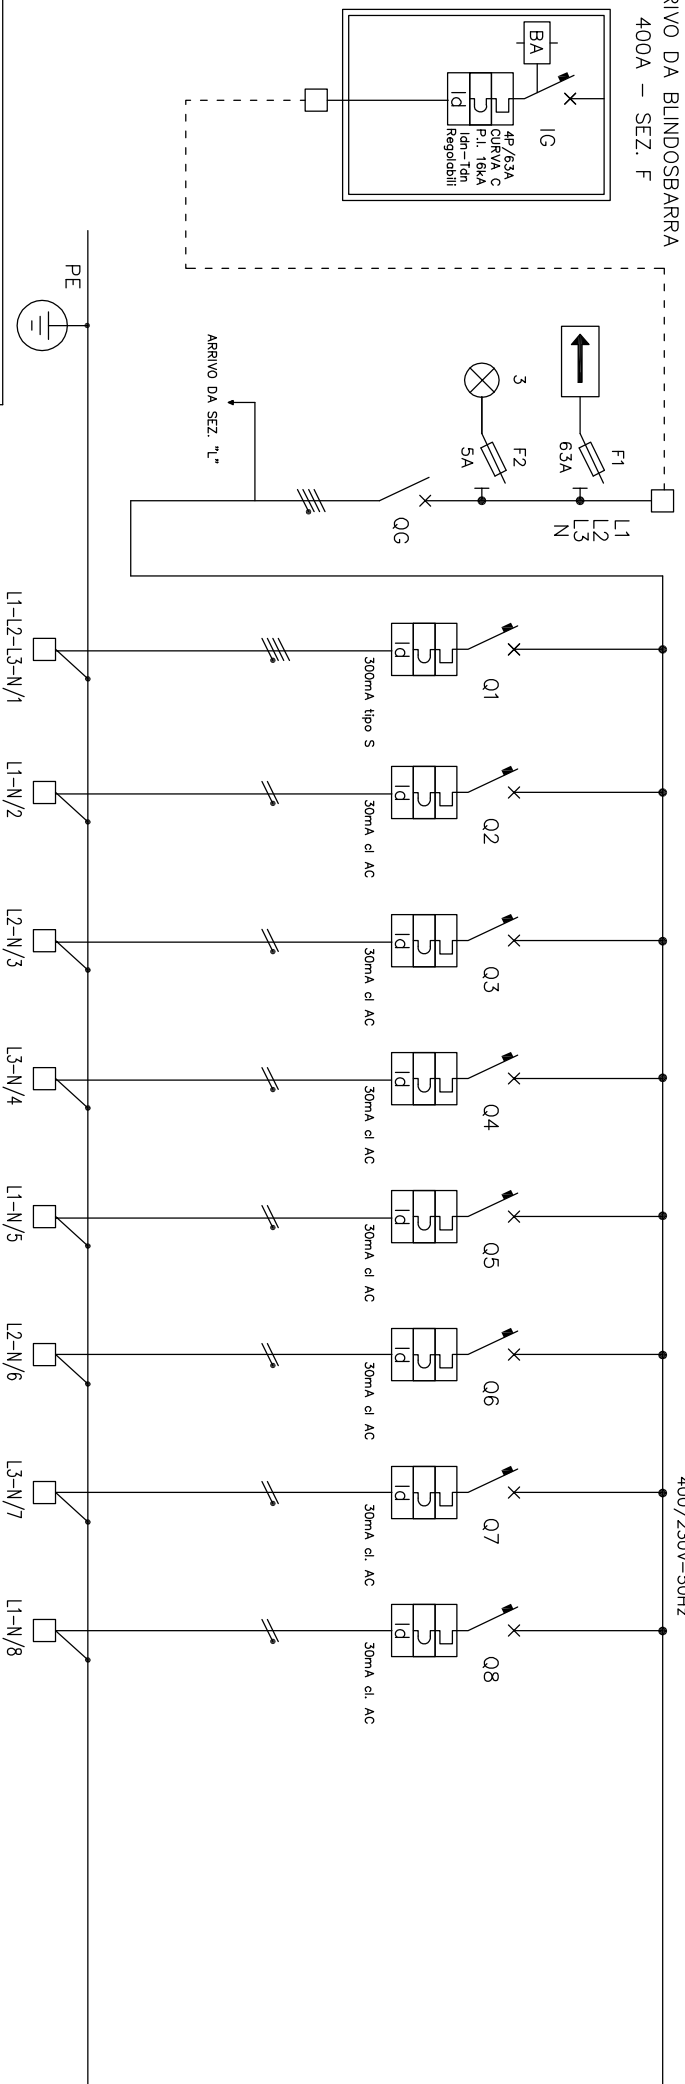

Q.PS/1 PAG. 1 DI 4										
SIGLA UTENZA										
DENOMINAZIONE UTENZA										
POTENZA	kW									
CORRENTE	A									
TENSIONE	V									
INTERRUOTTORE	TIPO	400/230	400/230	230	230	230	230	230	230	230
	TARATURA	A								
	P.d.I.	KA								
	Differenziale	mA								
	POLL	4	4	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N
	CURVA									
FUSIBILI	Base/Fusibili	A								
CONTATTORE	TIPO									
	TARATURA	A								
RELE' TERMICO	TIPO									
	TARATURA MIN.MAX									
CAVO	TIPO	FG7OR	FG7OR	FG7OR	FG7OR	FG7OR	FG7OR	FG7OR	FG7OR	FG7OR
	FORMAZIONE	mmq	5G16	3G3G4	3G4	3G4	3G4	3G4	3G4	3G4
	SEZIONE PE	mmq	16	4	4	4	4	4	4	4
	LUNGHEZZA	m								
MORSETTO	SEZIONE	mmq								

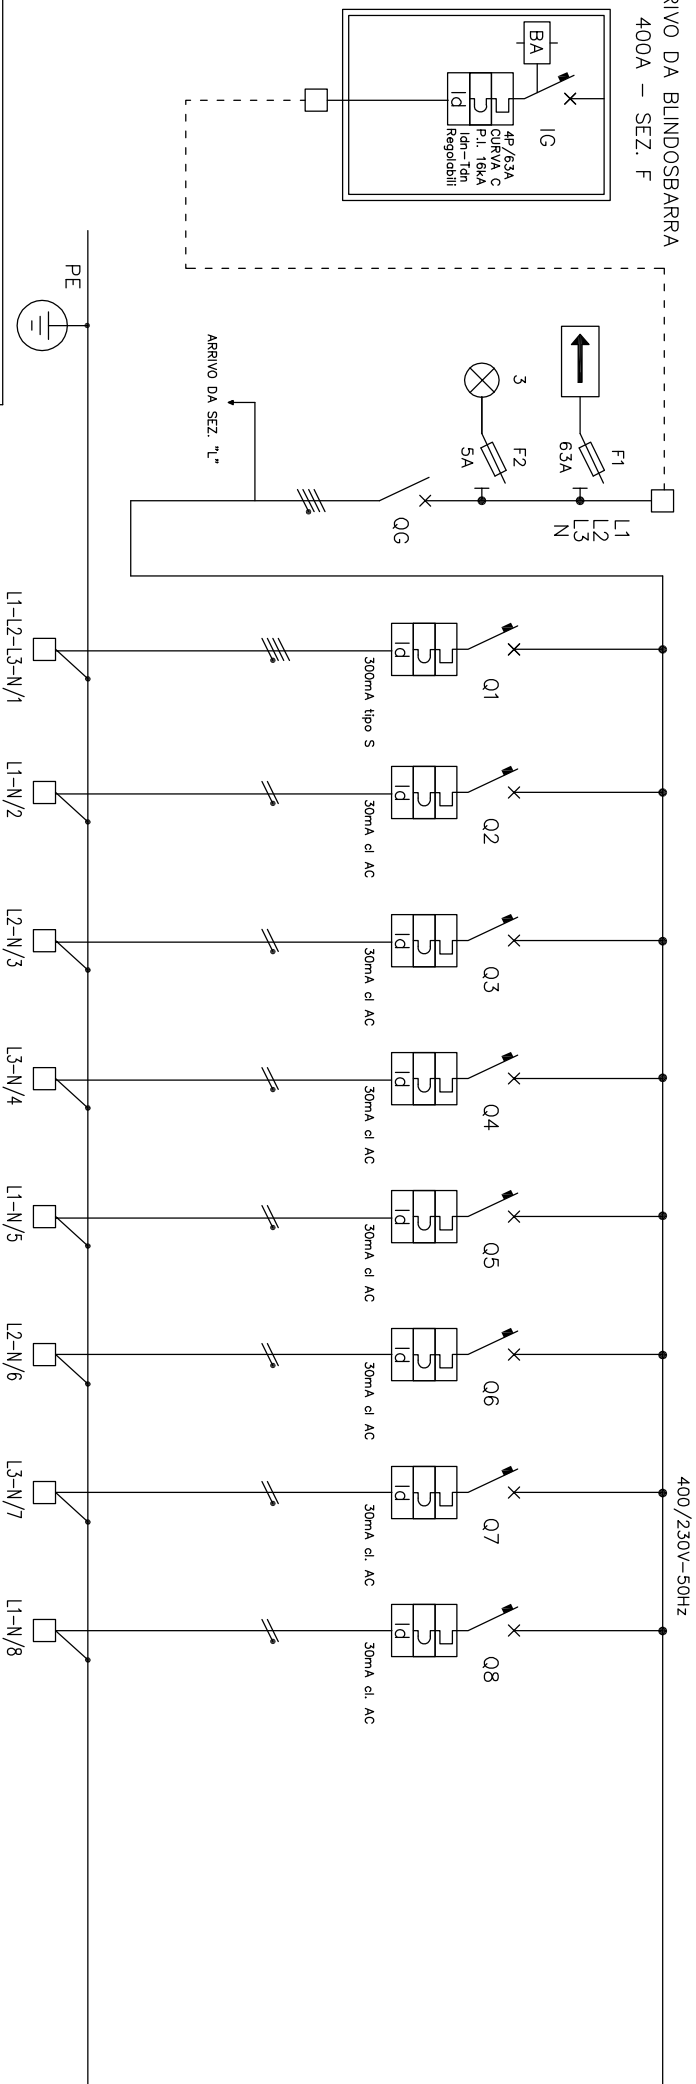

Q.PS/1 PAG. 1 DI 4										
SIGLA UTENZA										
DENOMINAZIONE UTENZA										
POTENZA	kW									
CORRENTE	A									
TENSIONE	V									
INTERRUOTTORE	TIPO	400/230	400/230	230	230	230	230	230	230	230
	TARATURA	A								
	P.d.I.	KA								
	Differenziale	mA								
	POLL	4	4	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N
	CURVA									
FUSIBILI	Basif./Fusibili A									
CONTATTORE	TIPO									
	TARATURA	A								
RELE' TERMICO	TIPO									
	TARATURA MIN.MAX									
CAVO	TIPO	FG7OR	FG7OR	FG7OR	FG7OR	FG7OR	FG7OR	FG7OR	FG7OR	FG7OR
	FORMAZIONE	mmq	5G16	3G3G4	3G4	3G4	3G4	3G4	3G4	3G4
	SEZIONE PE	mmq	16	4	4	4	4	4	4	4
	LUNGHEZZA	m								
MORSETTO	SEZIONE	mmq								

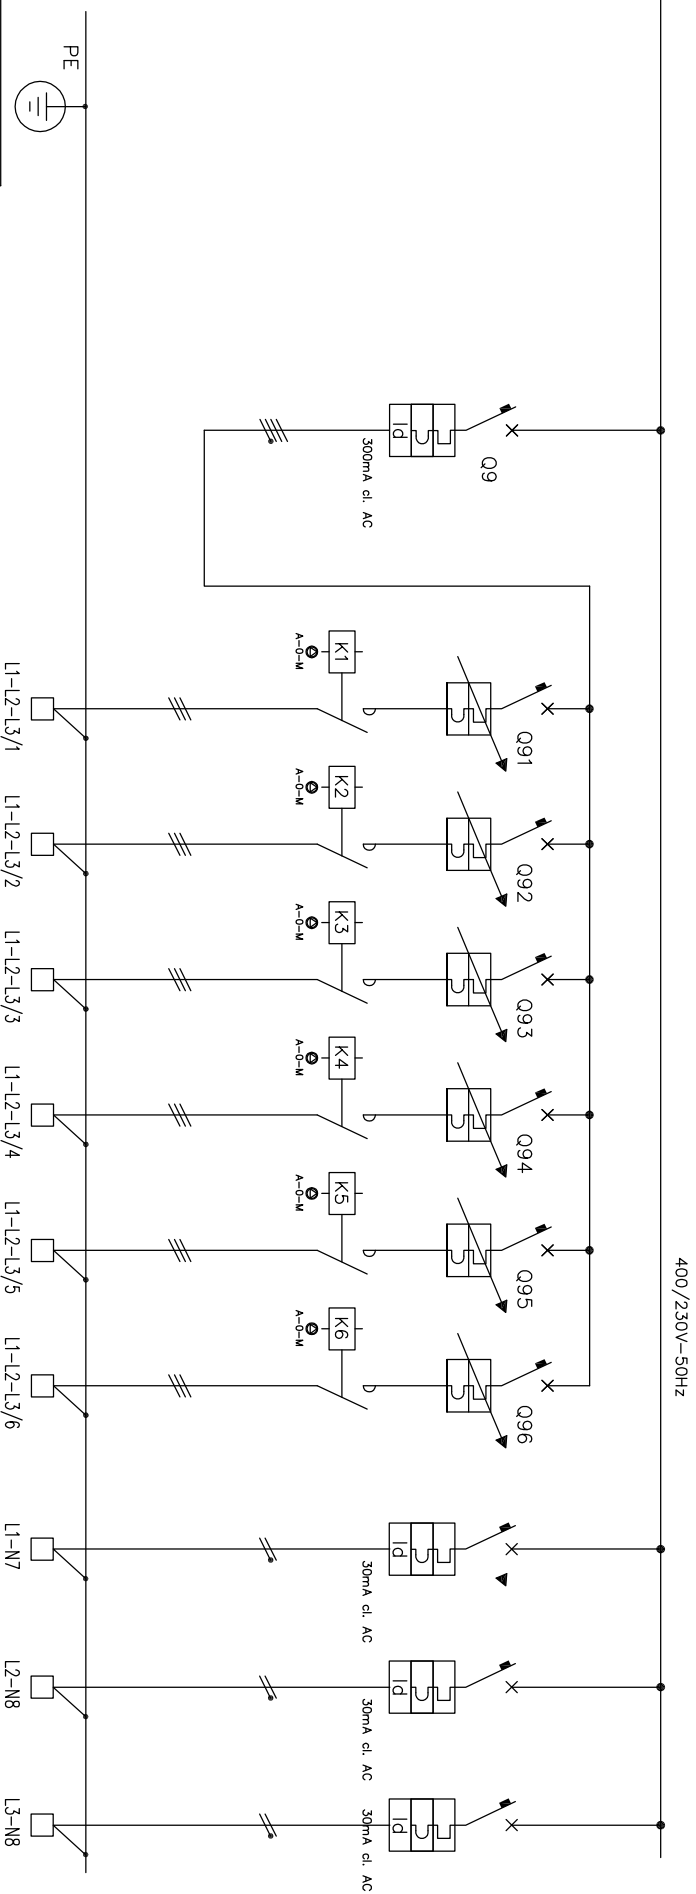

Q_PSM PAG. 2 DI 4									
SIGLA UTENZA									
DENOMINAZIONE UTENZA									
POTENZA	kW								
CORRENTE	A								
TENSIONE	V								
INTERUTTORE	TIPO	400/230	400/230	230	230	230	400/230	230	230
	TARATURA	A	25	2.5 - 4	2.5 - 4	2.5 - 4	2.5 - 4	10	10
	P.d.I.	KA	10	100	100	100	100	10	10
	Differenziale	mA	0.3 cl AC					0.03 cl AC	0.03 cl AC
	POLI	4	4P	3P	3P	3P	3P	1P+N	1P+N
	CURVA								
FUSIBILI	Base/Fusibili	A							
CONTATTORE	TIPO								
	TARATURA	A							
RELE' TERMICO	TIPO								
	TARATURA MIN.MAX								
CAVO	TIPO								
	FORMAZIONE	mmq	FG7OM1	FG7OM1	FG7OM1	FG7OM1	FG7OM1		
	SEZIONE PE	mmq	4G1.5	4G1.5	4G1.5	4G1.5	4G1.5		
	SEZIONE	m							
	LUNGHEZZA								
MORSETTO	SEZIONE	mmq							

1


[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A																										
B																										
C																										
D																										
E																										
F																										
G																										
H																										
I																										
J																										
K																										
L																										
M																										
N																										
O																										



Q _ P T

$$4 \times 1 \times 35 + 1625$$


400A – SEZ. F



UTENZA
kW
A
V
TIPO
TARATURA
A
P.d.l.
KA
Differenziale
mA
POLI
CURVA
Basi/Fusibili
A
TIPO
TARATURA
A
TIPO
TARATURA
MIN.MAX
TIPO
FORMAZIONE
mmq
SEZIONE PE
mmq
LUNGHEZZA
m
SEZIONE
mmq

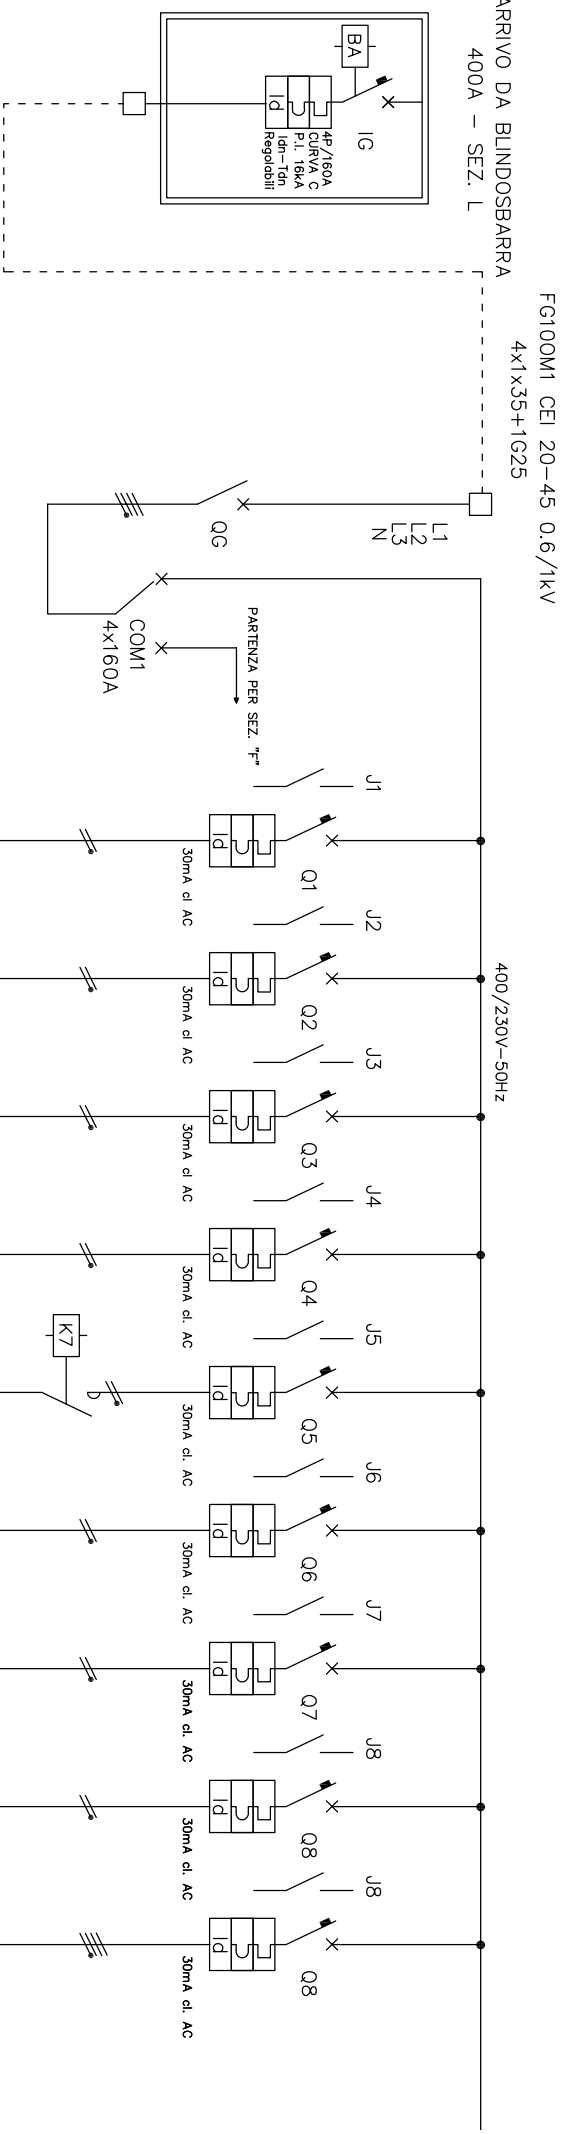

Q_PT PAG. 2 DI 4									
SIGLA	UTENZA								
DENOMINAZIONE		UTENZA							
POTENZA		kW							
CORRENTE		A							
TENSIONE		V							
INTERRUTTORE	TIPO	400/230							
	TARATURA	160							
	P.d.l.	16	16	16	16	10	10	10	63
	Differenziale	10	10	10	10	10	10	10	10
	mA	0.03 cl AC	0.03 cl AC	0.03 cl AC	0.03 cl AC	0.03 cl AC	0.03 cl AC	0.03 cl AC	0.3 Selettivo
FUSIBILI	POL	4	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N	4P
	CURVA								
CONTAATTORE	Basi/Fusibili	A							
	TIPO								
RELE' TERMICO	TARATURA	A							
	TIPO								
CAVO	TARATURA MIN.MAX								
	TIPO								
	FORMAZIONE	FG7OM1	FG7OM1	FG7OM1	FG7OM1	FG7OM1	FG7OM1	FG7OM1	FG7OM1
	SEZIONE PE	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	5G16
MORSETTO	SEZIONE	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	16
	LUNGHEZZA	m							
MORSETTO	SEZIONE	mmq							


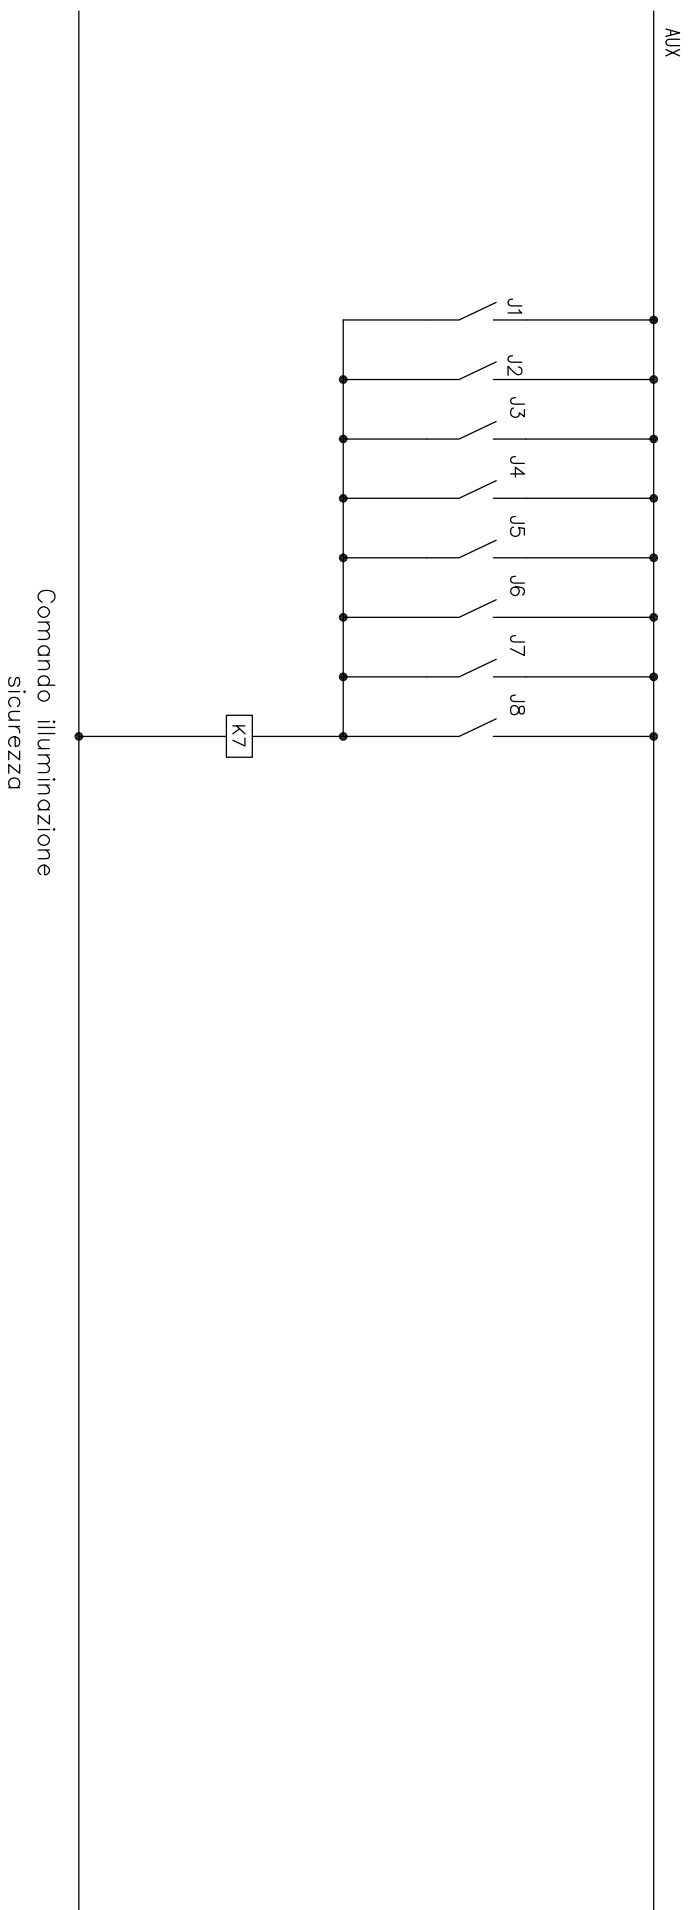


Q_PT PAG. 3 DI 4								
SIGLA UTENZA								
DENOMINAZIONE UTENZA								
POTENZA								
CORRENTE								
TENSIONE								
INTERRUTTORE	TIPO							
	TARATURA	A						
	P.d.l.	KA						
	Differenziale	mA						
	POLI							
FUSIBILI	CURVA							
	Basi//Fusibili	A						
CONTATTORE	TIPO							
	TARATURA	A						
RELE' TERMICO	TIPO							
	TARATURA MIN.MAX							
CAVO	TIPO							
	FORMAZIONE	mmq						
	SEZIONE PE	mmq						
	LUNGHEZZA	m						
MORSETTO	SEZIONE	mmq						

FG100M1 CEI 20-45 0.6/1kV-5G25

ARRIVO DA BLINDOSBARRA


160A – SEZ. UPS

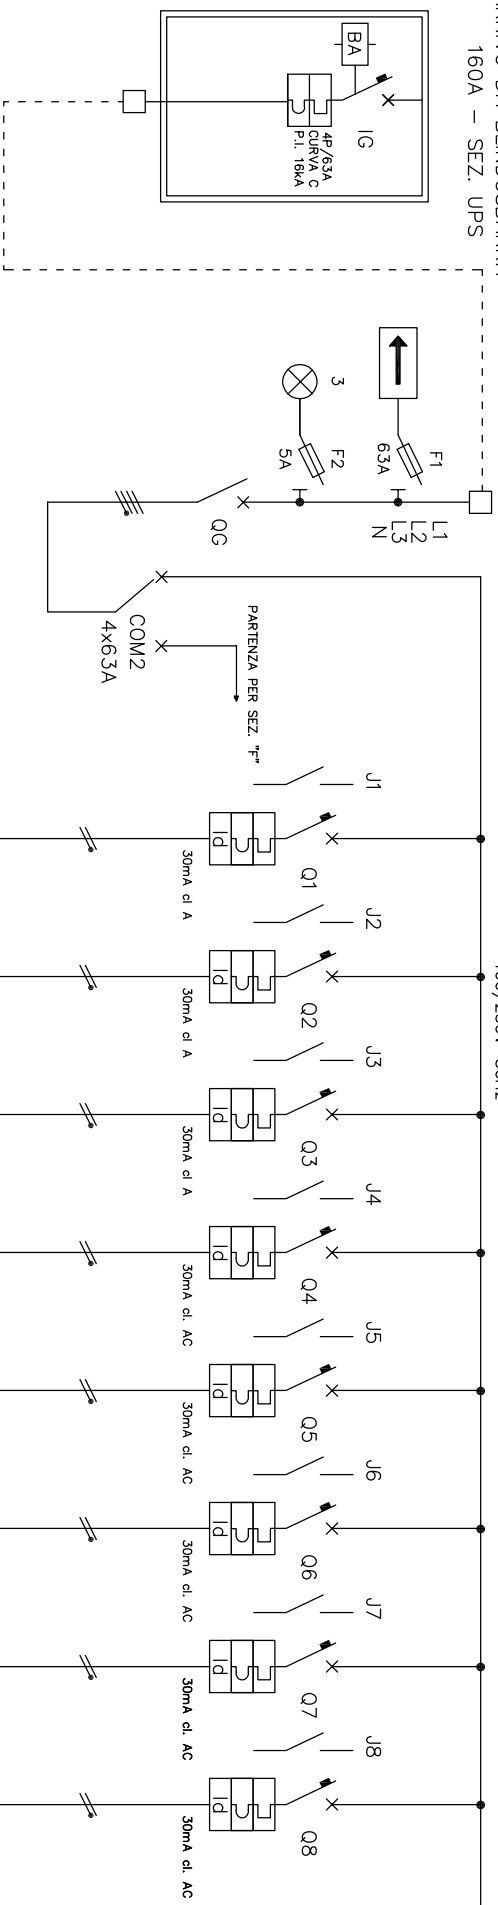


Q_PT PAG. 4 DI 4									
SIGLA UTENZA									
DENOMINAZIONE UTENZA									
POTENZA		kW							
CORRENTE		A							
TENSIONE		V							
INTERRUTTORE	TIPO	400/230							
	TARATURA	63							
	P.d.l.	10							
	Differenziale	0.03 cl A							
FUSIBILI	POL	4							
	CURVA								
CONTAATTORE	Bas./Fusibili	A							
	TIPO								
RELE' TERMICO	TARATURA	A							
	TIPO								
CAVO	TARATURA MIN.MAX								
	TIPO								
	FORMAZIONE	FG7OM1							
	SEZIONE PE	3G2.5							
MORSETTO	LUNGHEZZA	2.5							
	SEZIONE	mmq							


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A																										
B																										
C																										
D																										
E																										
F																										
G																										
H																										
I																										
J																										
K																										
L																										
M																										
N																										
O																										

Q_P T / 1

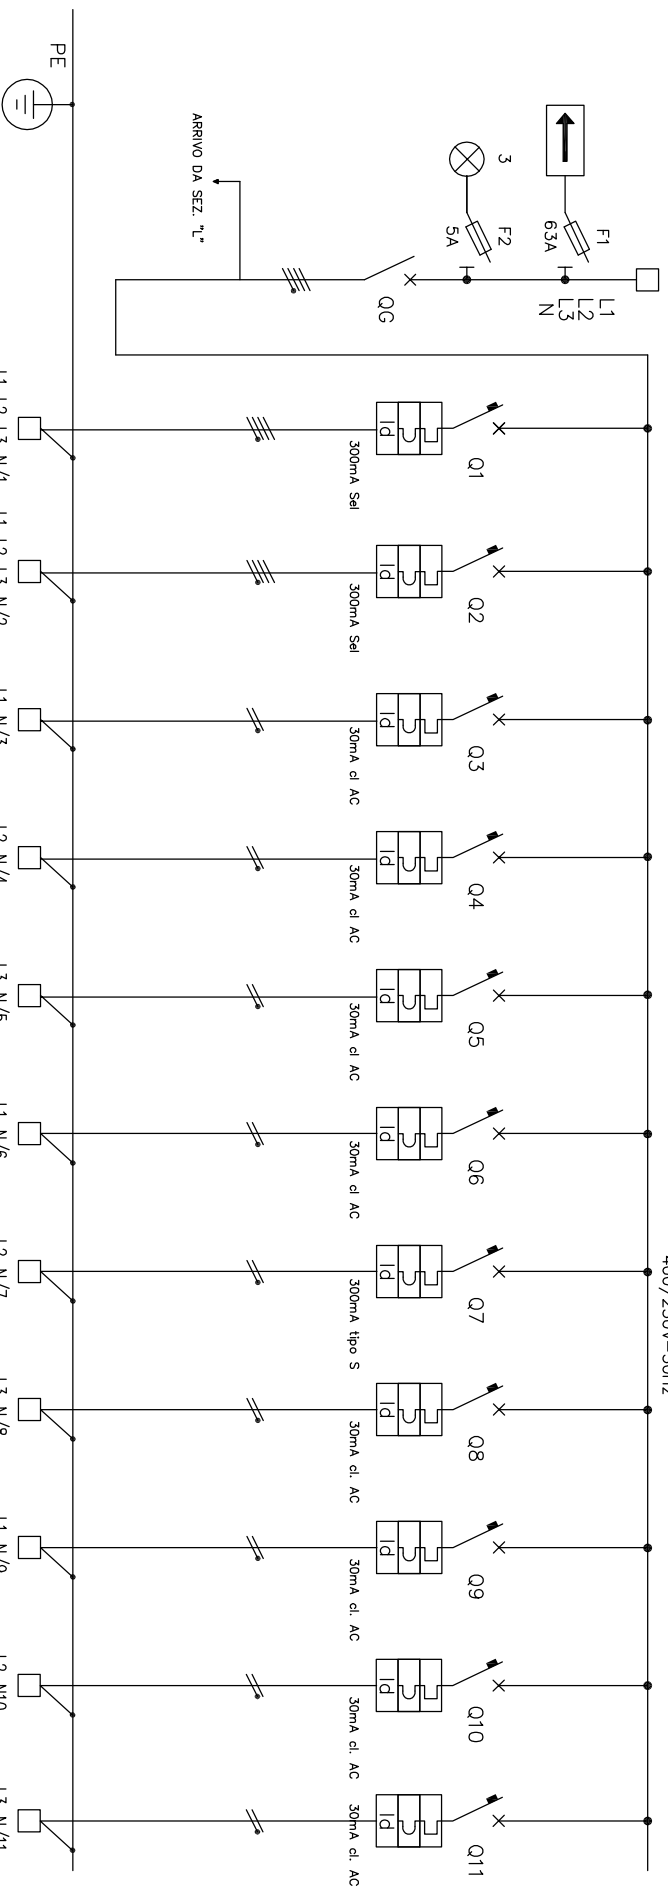[illegible]

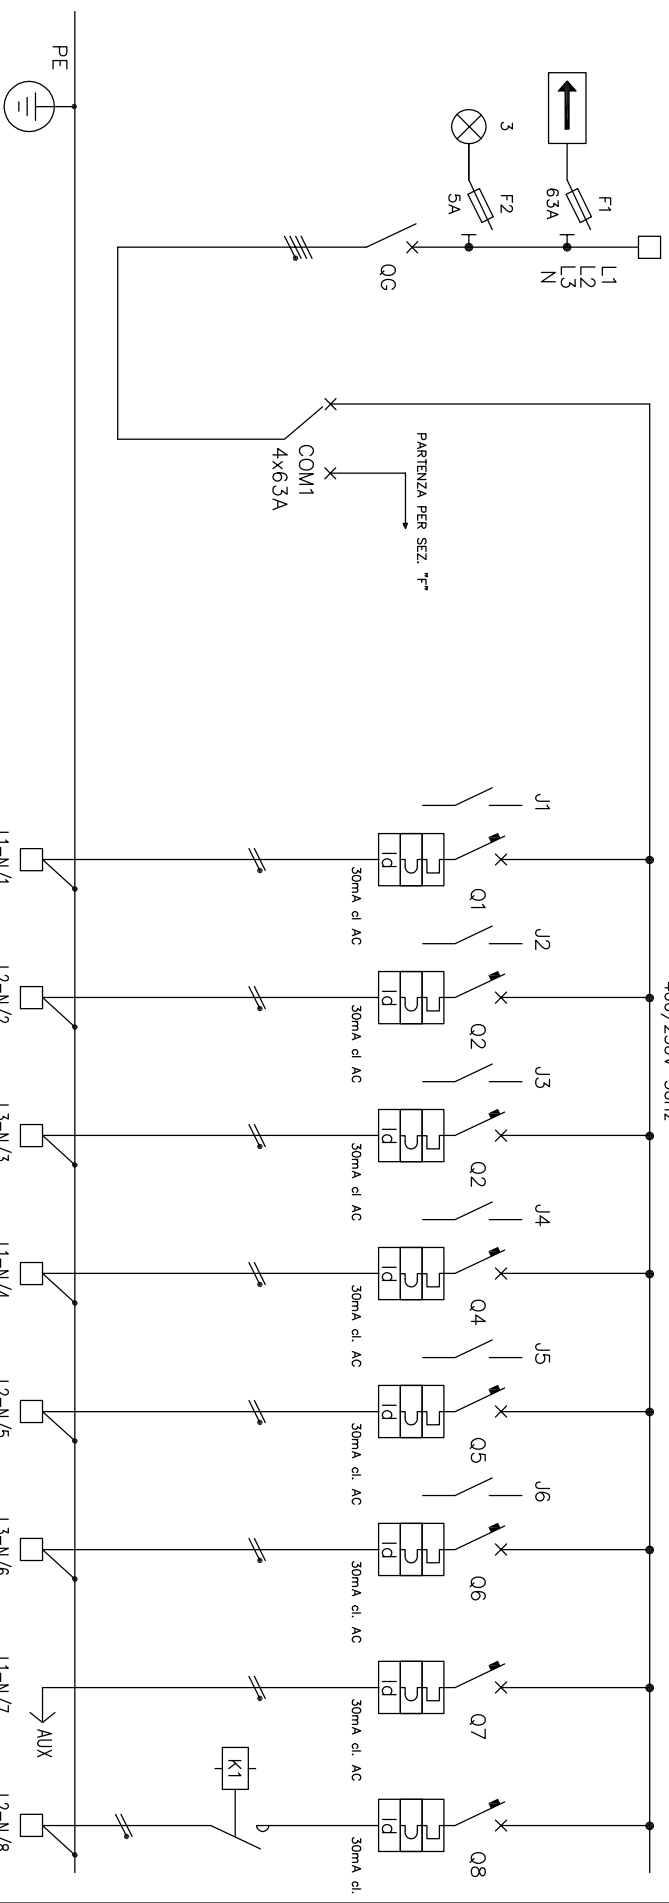

Q_PT1 PAG. 2 DI 3								
SIGLA UTENZA	1	2	3	4	5			
DENOMINAZIONE UTENZA	I6			ILLUMINAZIONE DE-S	ILLUMINAZIONE DE-S	ILL. DIURNA CORRIDOIO	ILL. NOTTURNA CORRIDOIO	ILLUMINAZIONE W.C.
POTENZA								ILLUMINAZIONE GUARD./PERS.
CORRENTE								CIRCUITI AUSILIARI
TENSIONE								
	400/230			230	230	230	230	230
	25			10	10	10	10	10
				10	10	10	10	10
				0.03 cl AC	0.03 cl AC	0.03 cl AC	0.03 cl AC	0.03 cl AC
				1P+N	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N
	4							
FUSIBILI	Basi/Fusibili	A						
CONTATTORE	TIPO							
	TARATURA A							
	TIPO							
RELE' TERMICO	TARATURA MIN.MAX							
	TIPO							
	FG7OM1	FG7OM1	FG7OM1	FG7OM1	FG7OM1	FG7OM1	FG7OM1	FG7OM1
	FORMAZIONE	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5
CAVO	SEZIONE PE	mmq		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	LUNGHEZZA	m						
MORSETTO	SEZIONE	mmq						

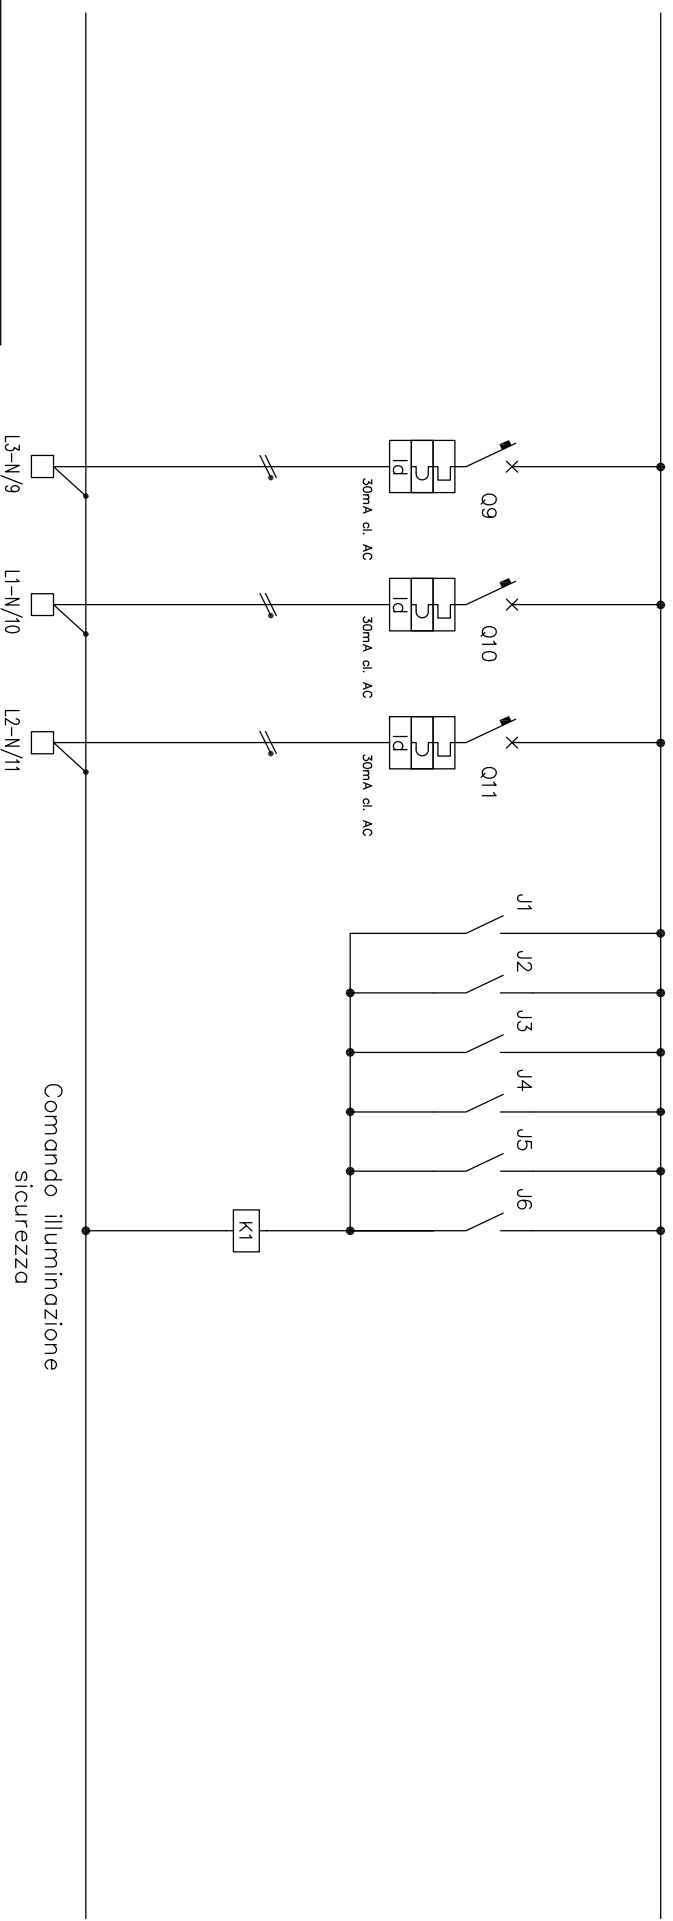

Q_PT1 PAG. 3 DI 3								
SIGLA UTENZA								
DENOMINAZIONE UTENZA								
POTENZA	kW							
CORRENTE	A							
TENSIONE	V							
INTERRUTTORE	TIPO							
	TARATURA	A						
	P.d.l.	KA						
	Differenziale	mA						
FUSIBILI	POLI							
	CURVA							
CONTAATTORE	Basi/Fusibili	A						
RELE' TERMICO	TIPO							
	TARATURA	A						
	TARATURA MIN.MAX							
CAVO	TIPO							
	FORMAZIONE	mmq						
	SEZIONE PE	mmq						
	LUNGHEZZA	m						
MORSETTO	SEZIONE	mmq						

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A																										
B																										
C																										
D																										
E																										
F																										
G																										
H																										
I																										
J																										
K																										
L																										
M																										
N																										
O																										

Q_P1

$4 \times 1 \times 35 + 1625$


400A – SEZ. F



Q. P1 PAG. 1 DI 4		
SIGLA UTENZA		
DENOMINAZIONE UTENZA		
POTENZA	kW	
CORRENTE	A	
TENSIONE	V	
INTERRUTTORE	TIPO	
	TARATURA	A
	P.d.l.	KA
	Differenziale	mA
	POLI	
FUSIBILI	CURVA	
	Bas./Fusibili	A
CONTATTORE	TIPO	
	TARATURA	A
RELE' TERMICO	TIPO	
	TARATURA	MIN.MAX
	TIPO	
CAVO	FORMAZIONE	mmq
	SEZIONE PE	mmq
	LUNGHEZZA	m
	SEZIONE	
MORSETTO		mmq


[illegible]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

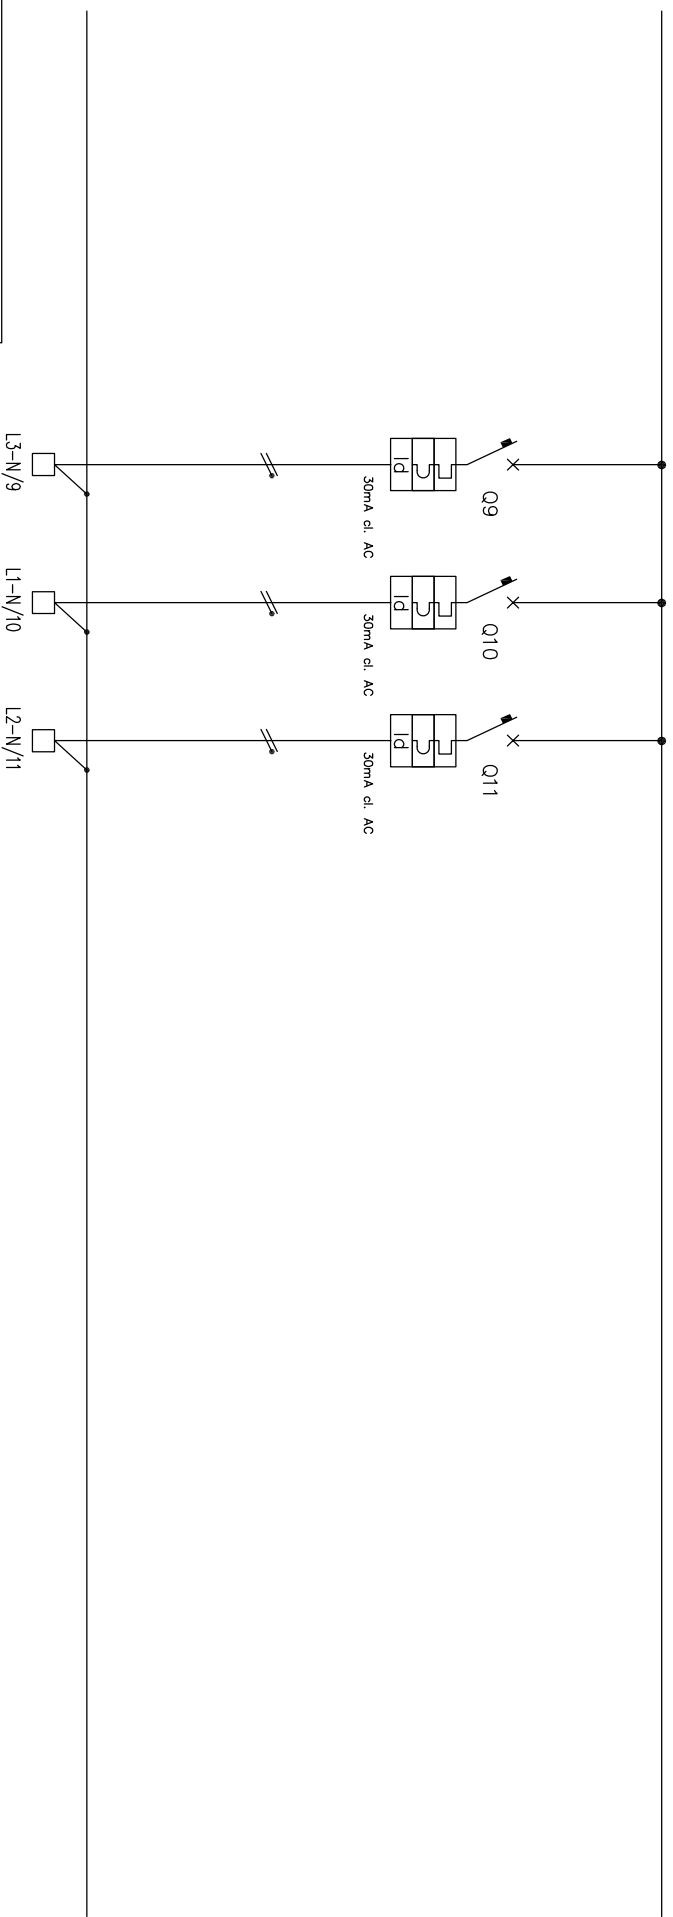
[illegible]

4x1x35+1625

400A – SEZ. "L"

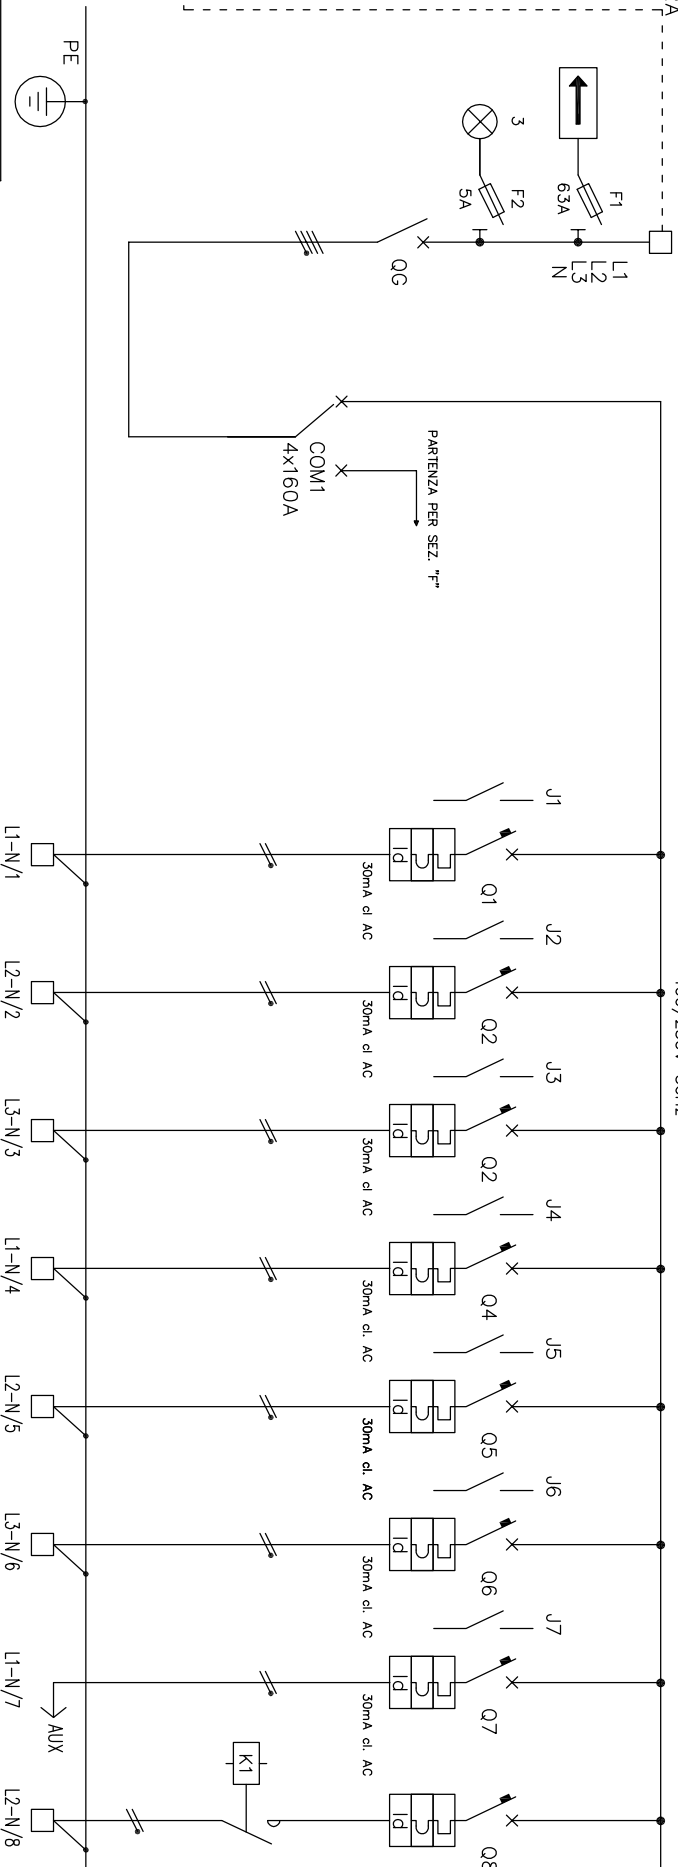

Q_P1 PAG. 3 DI 4										
SIGLA	UTENZA									
DENOMINAZIONE UTENZA										
POTENZA										
CORRENTE										
TENSIONE										
INTERRUTTORE	TIPO	400/230								
	TARATURA	160								
	P.d.l.	10								
	Differenziale	0.03 cl AC	0.03 cl AC	0.03 cl AC	0.03 cl AC	0.03 cl AC	0.03 cl AC	0.03 cl AC	0.03 cl AC	0.03 cl AC
	POL	4								
FUSIBILI	CURVA									
	Base//Fusibili	A								
CONTATTORE	TIPO									
	TARATURA	A								
RELE' TERMICO	TIPO									
	TARATURA MIN.MAX									
CAVO	TIPO									
	FORMAZIONE	mmq								
	SEZIONE PE	mmq								
	LUNGHEZZA	m								
	SEZIONE	mmq								
MORSETTO										


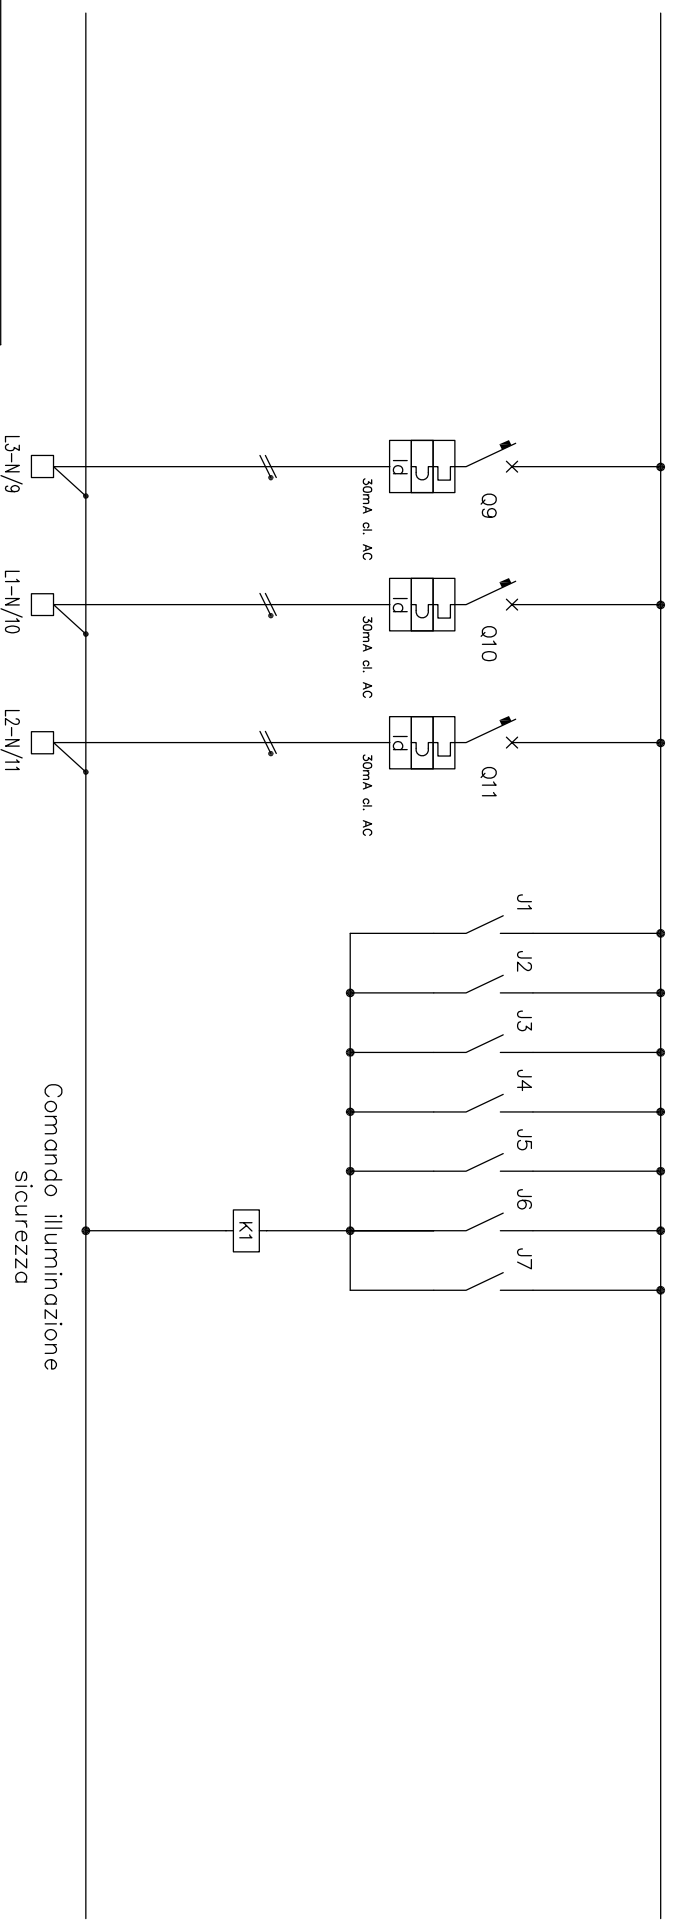



Q. P1 PAG. 4 DI 4		
SIGLA UTENZA		
DENOMINAZIONE UTENZA		
POTENZA	kW	
CORRENTE	A	
TENSIONE	V	
INTERUTTORE	TIPO	
	TARATURA	A
	P.d.l.	KA
	Differenziale	mA
	POLI	
FUSIBILI	CURVA	
	Bas./Fusibili	A
CONTATTORE	TIPO	
	TARATURA	A
RELE' TERMICO	TIPO	
	TARATURA MIN/MAX	
CAVO	TIPO	
	FORMAZIONE	mmq
	SEZIONE PE	mmq
	LUNGHEZZA	m
MORSETTO	SEZIONE	mmq

[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A																										
B																										
C																										
D																										
E																										
F																										
G																										
H																										
I																										
J																										
K																										
L																										
M																										
N																										
O																										

Q_P2

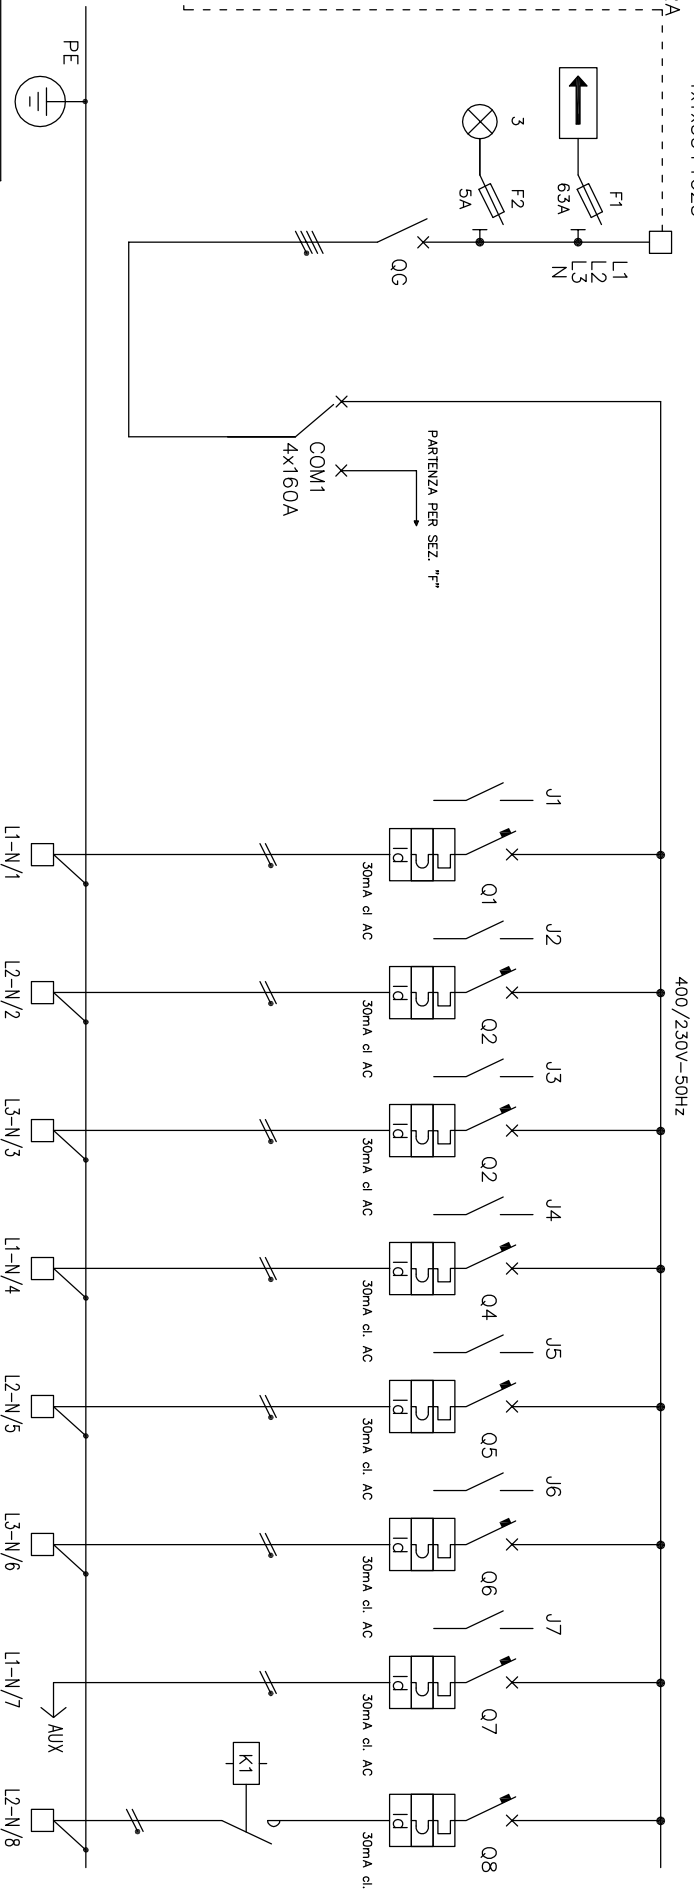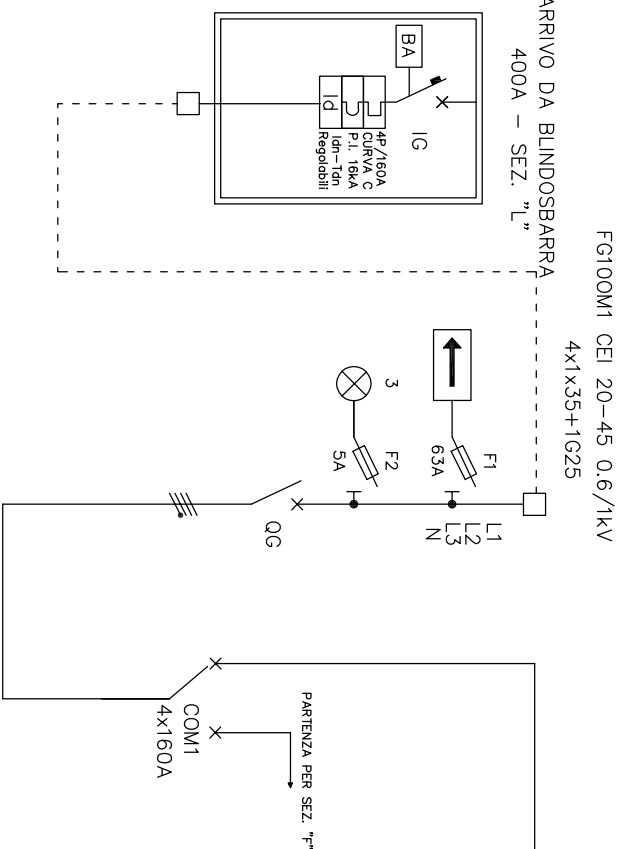[illegible]

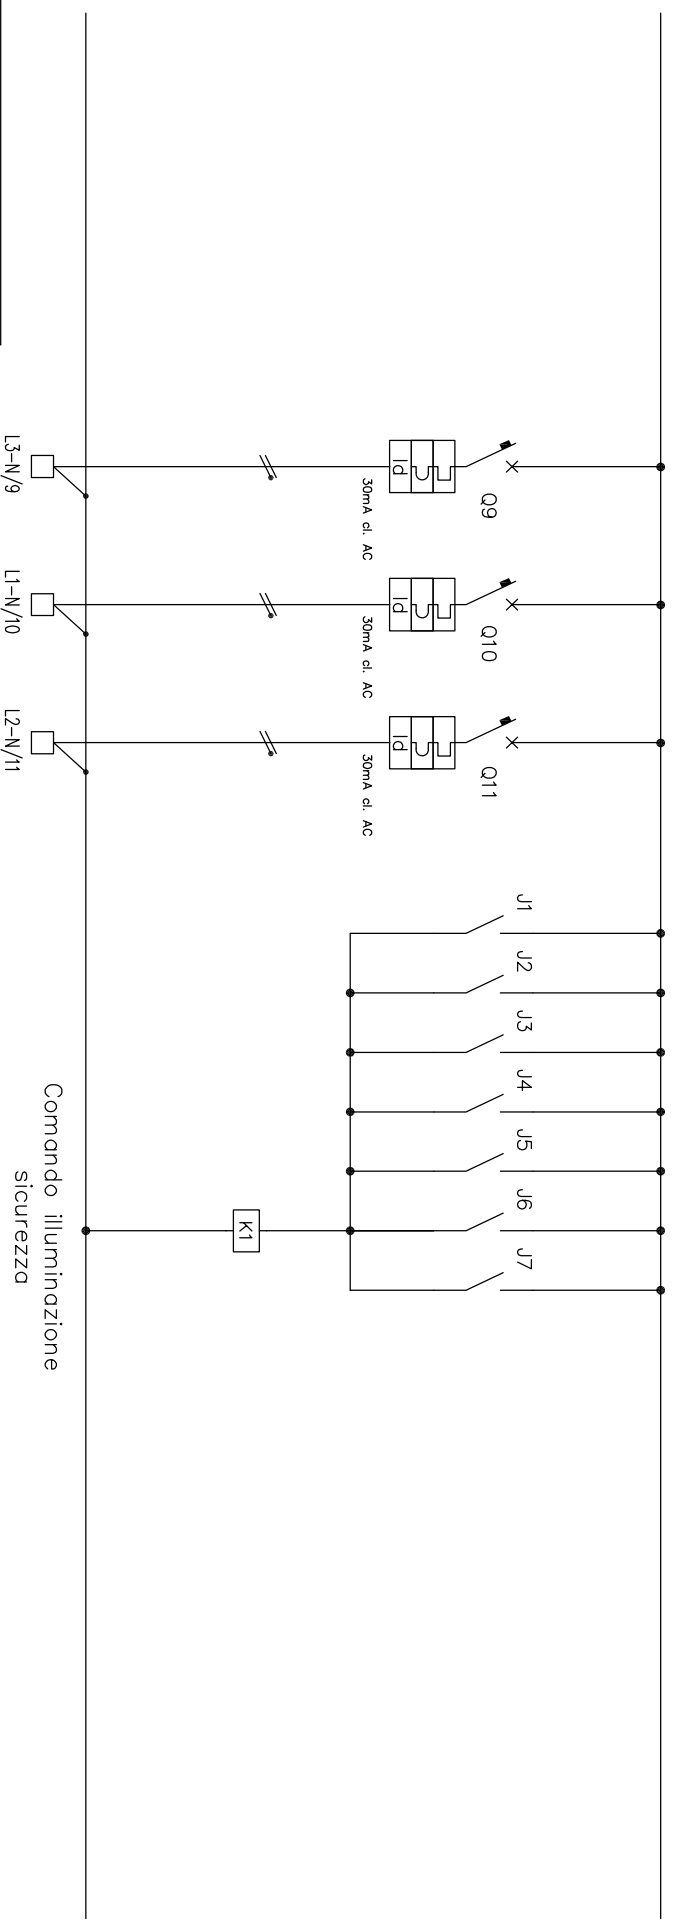

Q. P2 PAG. 4 DI 4		
SIGLA UTENZA		
DENOMINAZIONE UTENZA		
POTENZA	kW	
CORRENTE	A	
TENSIONE	V	
INTERRUTTORE	TIPO	
	TARATURA	A
	P.d.l.	KA
	Differenziale	mA
	POLI	
FUSIBILI	CURVA	
	Bas./Fusibili	A
CONTATTORE	TIPO	
	TARATURA	A
RELE' TERMICO	TIPO	
	TARATURA	MIN.MAX
	TIPO	
CAVO	FORMAZIONE	mmq
	SEZIONE PE	mmq
	LUNGHEZZA	m
	SEZIONE	mmq
MORSETTO		


[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A																										
B																										
C																										
D																										
E																										
F																										
G																										
H																										
I																										
J																										
K																										
L																										
M																										
N																										
O																										

Q_P3



$4 \times 1 \times 35 + 1625$


400A - SEZ. F



Q. P3 PAG. 1 DI 5		
SIGLA UTENZA		
DENOMINAZIONE UTENZA		
POTENZA	kW	
CORRENTE	A	
TENSIONE	V	
INTERRUTTORE	TIPO	
	TARATURA	A
	P.d.l.	KA
	Differenziale	mA
	POLL	
CURVA		
FUSIBILI	Bas./Fusibili	A
CONTATTORE	TIPO	
	TARATURA	A
RELE' TERMICO	TIPO	
	TARATURA MIN.MAX	
	TIPO	
CAVO	FORMAZIONE	mmq
	SEZIONE PE	mmq
	LUNGHEZZA	m
	SEZIONE	mmq
MORSETTO		

[illegible]

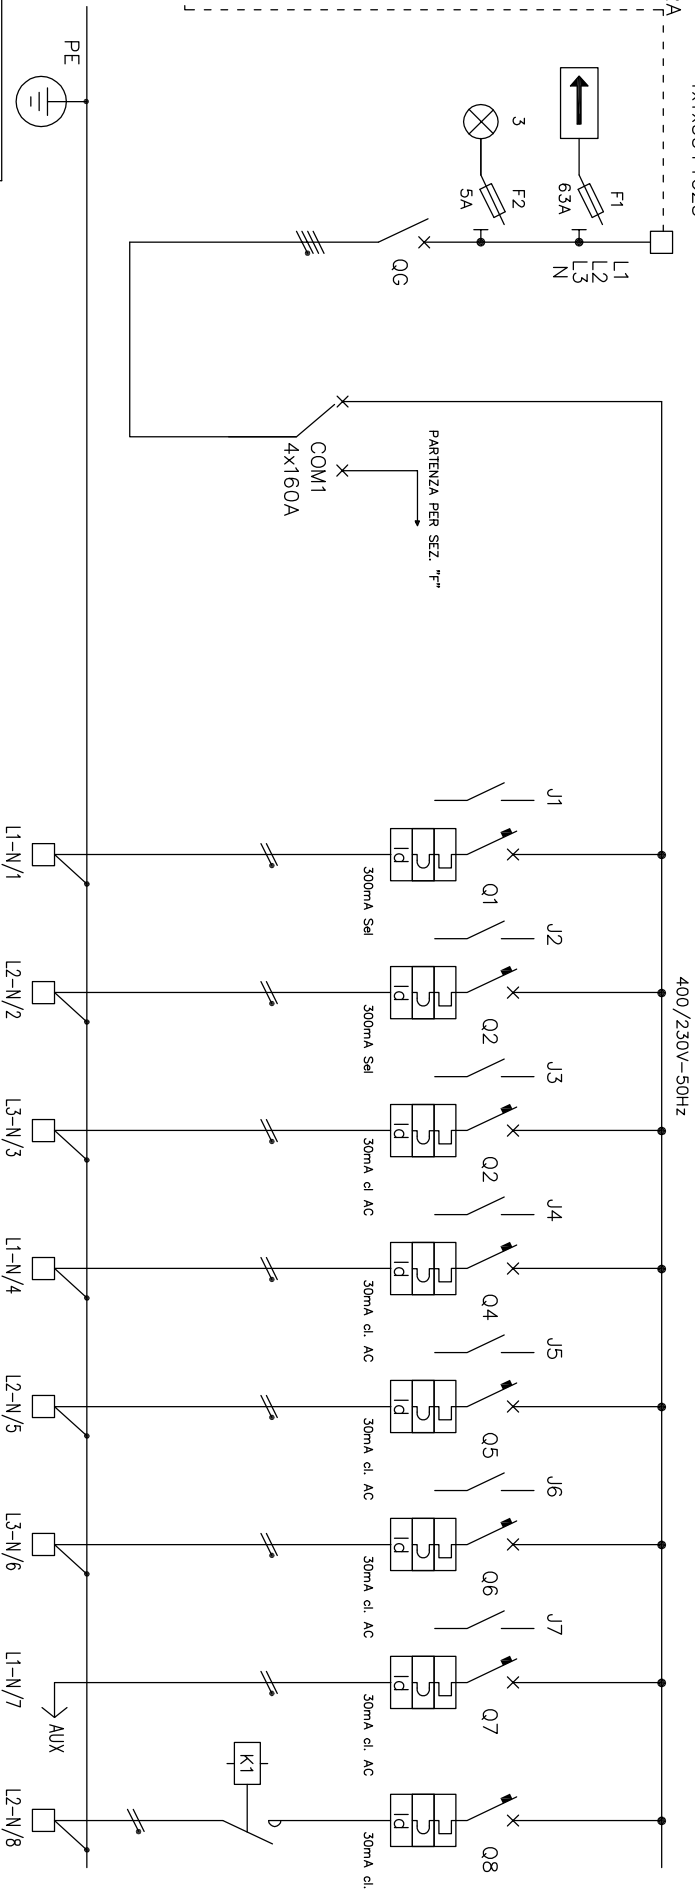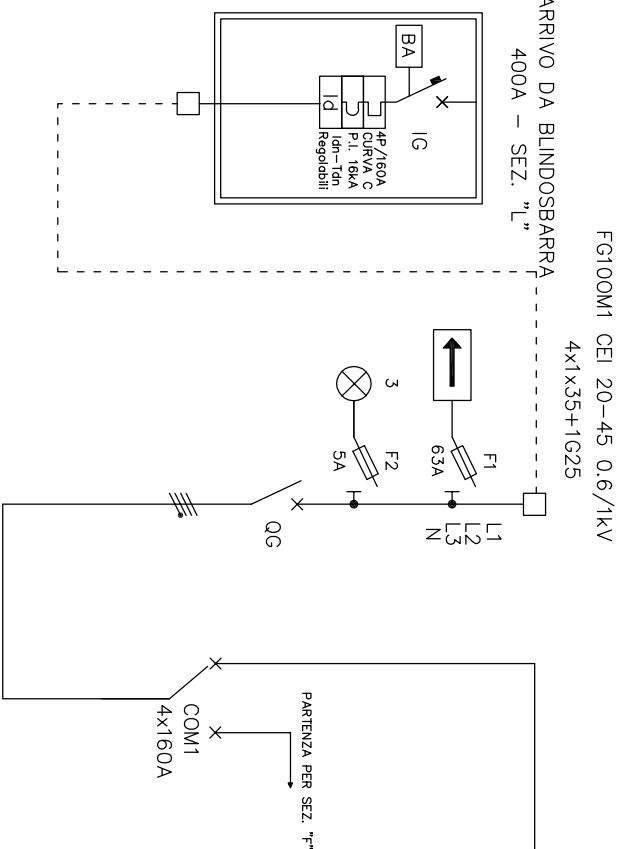[illegible]

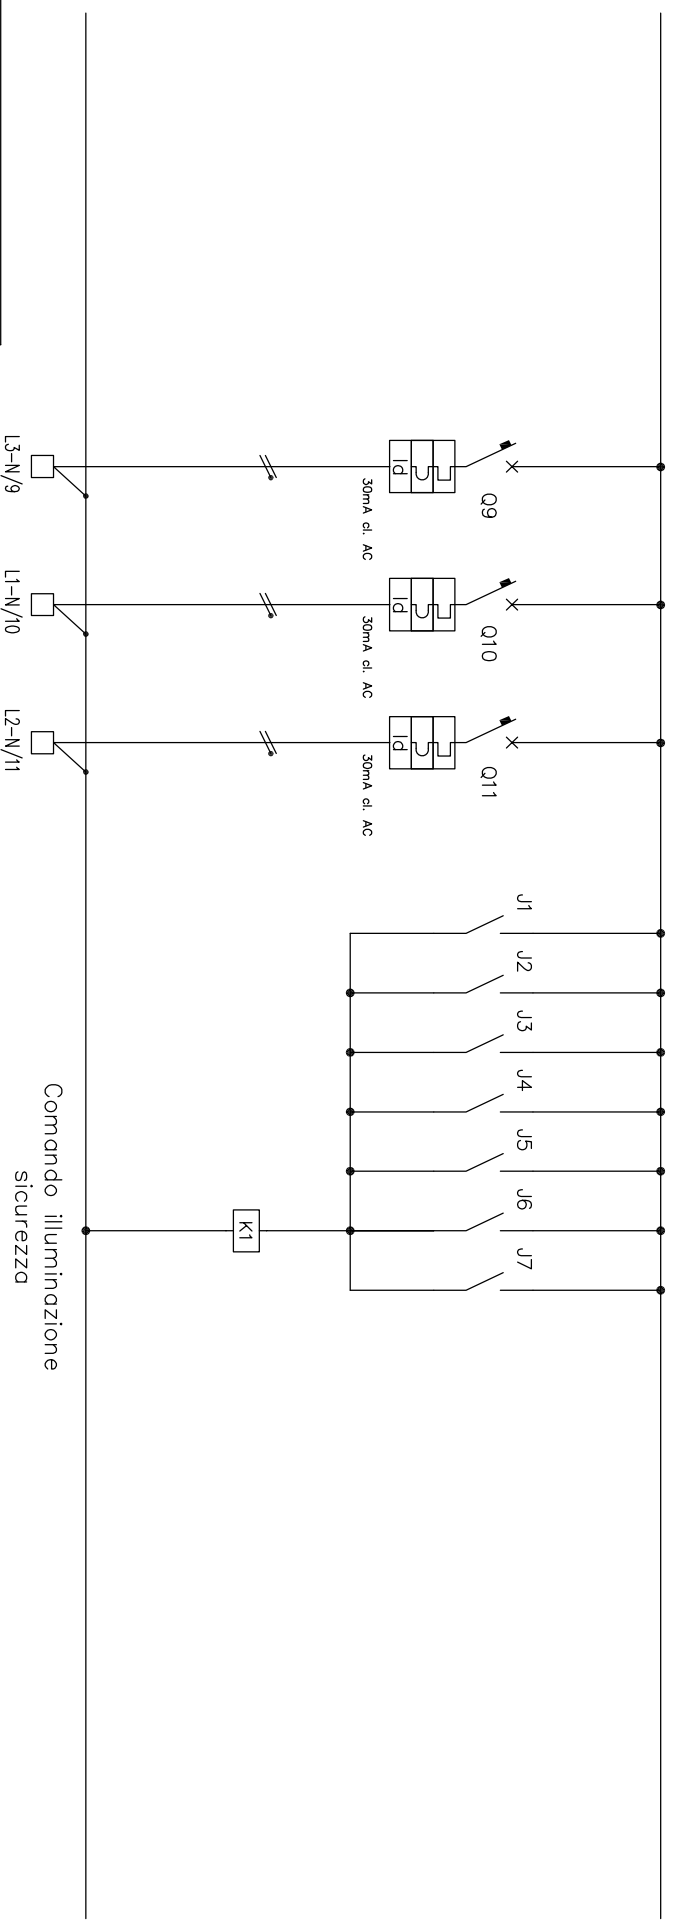



Q. P3 PAG. 4 DI 5									
SIGLA UTENZA									
DENOMINAZIONE UTENZA									
POTENZA		kW							
CORRENTE		A							
TENSIONE		V							
INTERRUTTORE	TIPO								
	TARATURA	A							
	P.d.l.	KA							
	Differenziale	mA							
	POLI								
	CURVA								
FUSIBILI	Basi / Fusibili	A							
CONTATTORE	TIPO								
	TARATURA	A							
RELE' TERMICO	TIPO								
	TARATURA MIN.MAX								
CAVO	TIPO								
	FORMAZIONE	mmq							
	SEZIONE PE	mmq							
	LUNGHEZZA	m							
MORSETTO	SEZIONE	mmq							

1	2	3	4	5															
RISERVA	RISERVA	RISERVA																	
230	230	230																	
10	10	10																	
10	10	10																	
0.03 cl AC	0.03 cl AC	0.03 cl AC																	
1P+N	1P+N	1P+N																	
															</				

FG100M1 CEI 20-45 0.6/1kV-5G25

ARRIVO DA BLINDOSBARRA


160A – SEZ. UPS

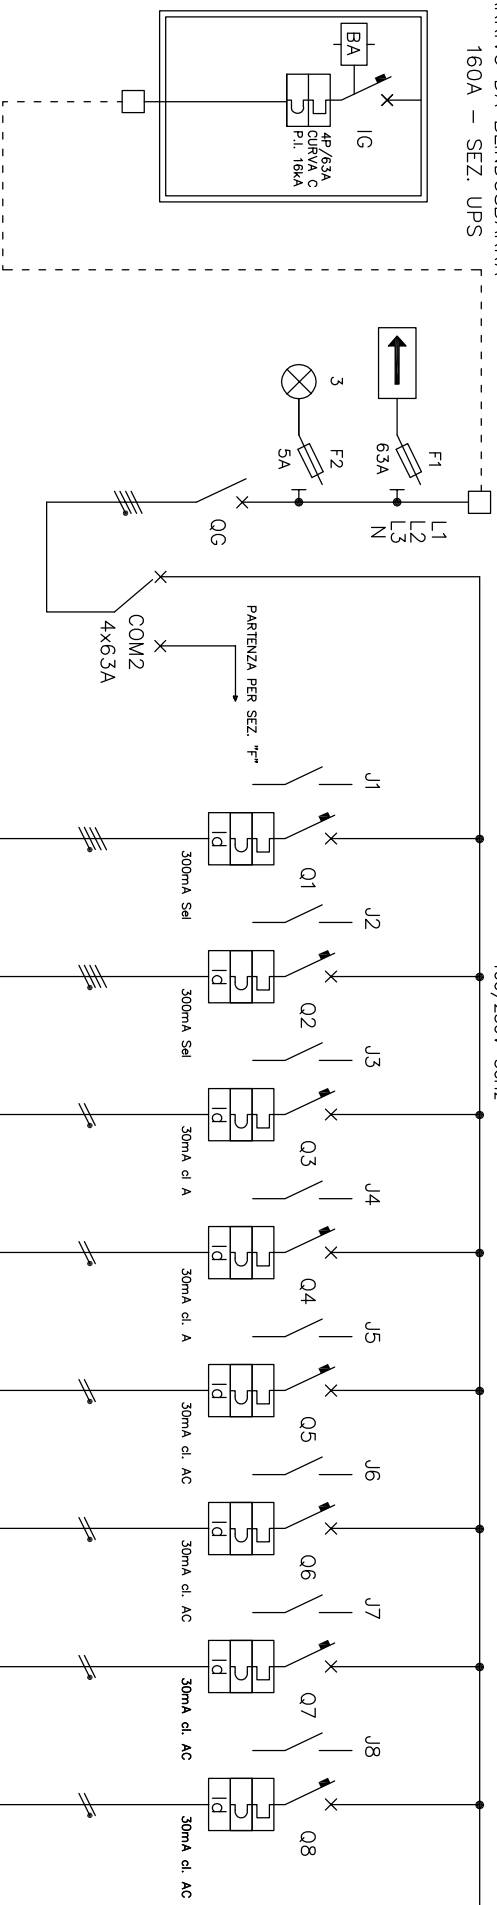

Q. P3 PAG. 5 DI 5									
SIGLA UTENZA									
DENOMINAZIONE UTENZA									
POTENZA	kW								
CORRENTE	A								
TENSIONE		V							
INTERUTTORE	TIPO	400/230							
	TARATURA	A							
	P.d.l.	KA							
	Differenziale	mA							
	POLI	4							
FUSIBILI	CURVA								
	Base/Fusibili	A							
CONTATTORE	TIPO								
	TARATURA	A							
RELE' TERMICO	TIPO								
	TARATURA MIN.MAX								
CAVO	TIPO	FG7OM1	FG7OM1	FG7OM1	FG7OM1				
	FORMAZIONE	5G16	5G16	3G4	3G4				
	SEZIONE PE	16	16	4	4				
	LUNGHEZZA	m							
MORSETTO	SEZIONE	mmq							


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A																										
B																										
C																										
D																										
E																										
F																										
G																										
H																										
I																										
J																										
K																										
L																										
M																										
N																										
O																										


QES

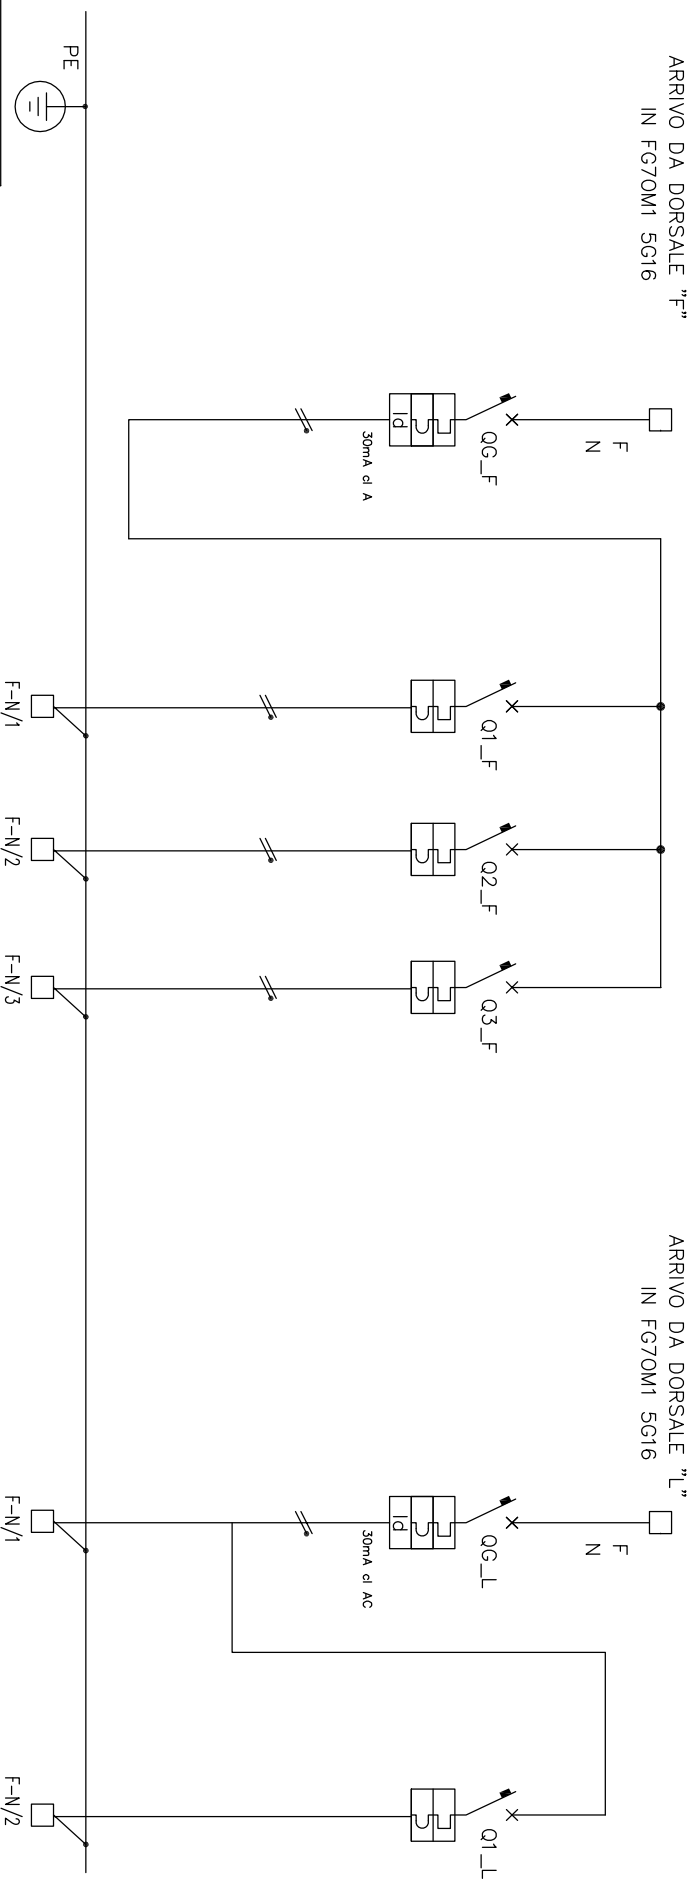


QEE-S PAG. 1 DI 1						
SIGLA UTENZA						
DENOMINAZIONE UTENZA						
POTENZA						
CORRENTE						
TENSIONE						
INTERRUTTORE	TIPO					
	TARATURA	A				
	P.d.l.	KA				
	Differenziale	mA				
	POLL					
	CURVA					
FUSIBILI	Basi/Fusibili	A				
CONTATTORE	TIPO					
	TARATURA	A				
RELE' TERMICO	TIPO					
	TARATURA MIN.MAX					
CAVO	TIPO					
	FORMAZIONE	mmq				
	SEZIONE PE	mmq				
	LUNGHEZZA	m				
MORSETTO	SEZIONE	mmq				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A																										
B																										
C																										
D																										
E																										
F																										
G																										
H																										
I																										
J																										
K																										
L																										
M																										
N																										
O																										

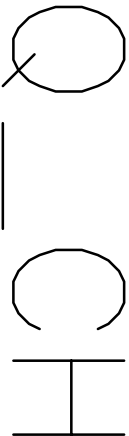

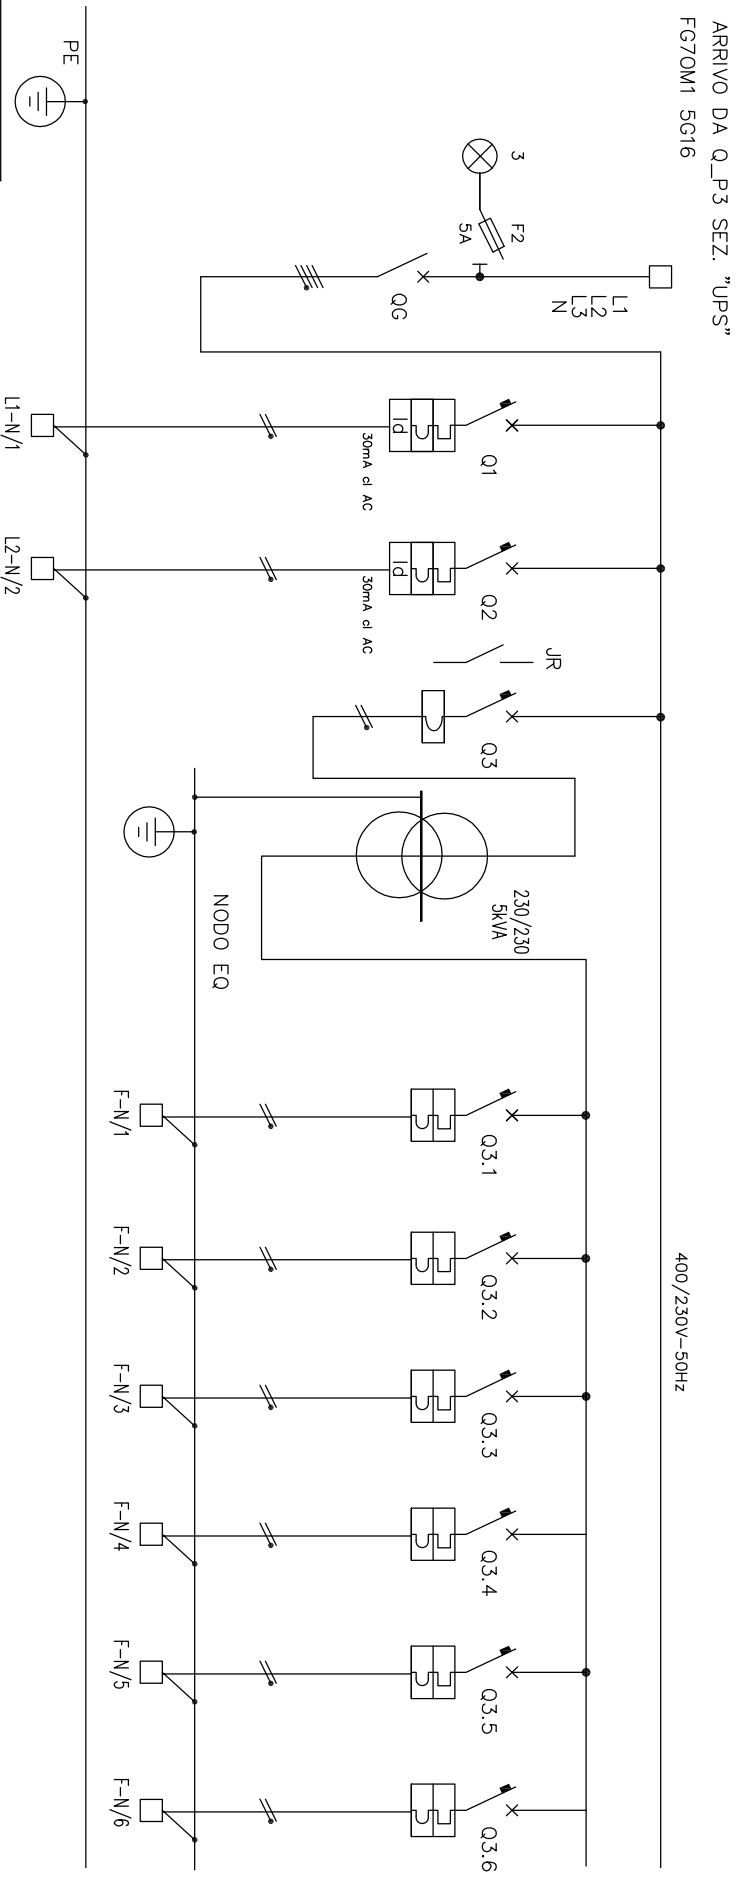


Q_CH PAG. 1 DI 2										
SIGLA UTENZA										
DENOMINAZIONE UTENZA										
POTENZA	kW									
CORRENTE	A									
TENSIONE	V									
INTERRUTTORE	TIPO	400/230								
	TARATURA	230								
	P.d.l.	230								
	Differenziale	230								
	POLL	230								
FUSIBILI	CURVA	230								
	Basi/Fusibili	A								
CONTATTORE	TIPO									
	TARATURA	A								
RELE' TERMICO	TIPO									
	TARATURA MIN.MAX									
CAVO	TIPO	FG7OM1								
	FORMAZIONE	3G2.5								
	SEZIONE PE	2.5								
	LUNGHEZZA	m								
MORSETTO	SEZIONE	mmq								

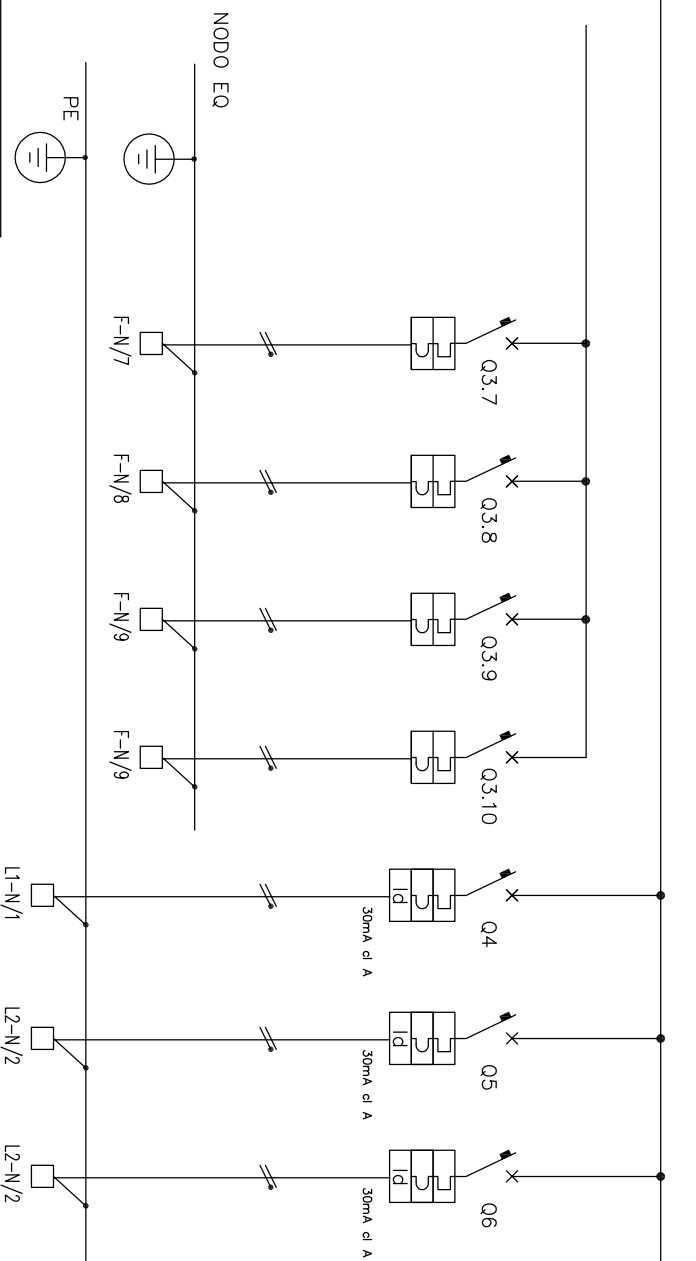


Q_CH PAG. 2 DI 2									
SIGLA UTENZA		12	13	14	15	16	17	18	
DENOMINAZIONE UTENZA		LAMPADA SCALITICA	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA	RISERVA	
POTENZA	kW								
CORRENTE	A								
TENSIONE	V	230	230	230	230	230	230	230	
INTERRUTTORE	TIPO								
	TARATURA	A	10	10	10	10	10	10	
	P.d.l.	KA	6	6	6	6	6	6	
	Differenziale	mA				0.03 cl A	0.03 cl A	0.03 cl A	
	POLL		1P+N	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N	
FUSIBILI	CURVA								
	Basl/Fusibili								
CONTATTORE	TIPO								
	TARATURA	A							
RELE' TERMICO	TIPO								
	TARATURA	MIN.MAX							
CAVO	TIPO	FG7OM1							
	FORMAZIONE	mmq	2x6						
	SEZIONE PE	mmq	6						
	LUNGHEZZA	m							
MORSETTO	SEZIONE	mmq							

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A																										
B																										
C																										
D																										
E																										
F																										
G																										
H																										
I																										
J																										
K																										
L																										
M																										
N																										
O																										


Q _ P S T

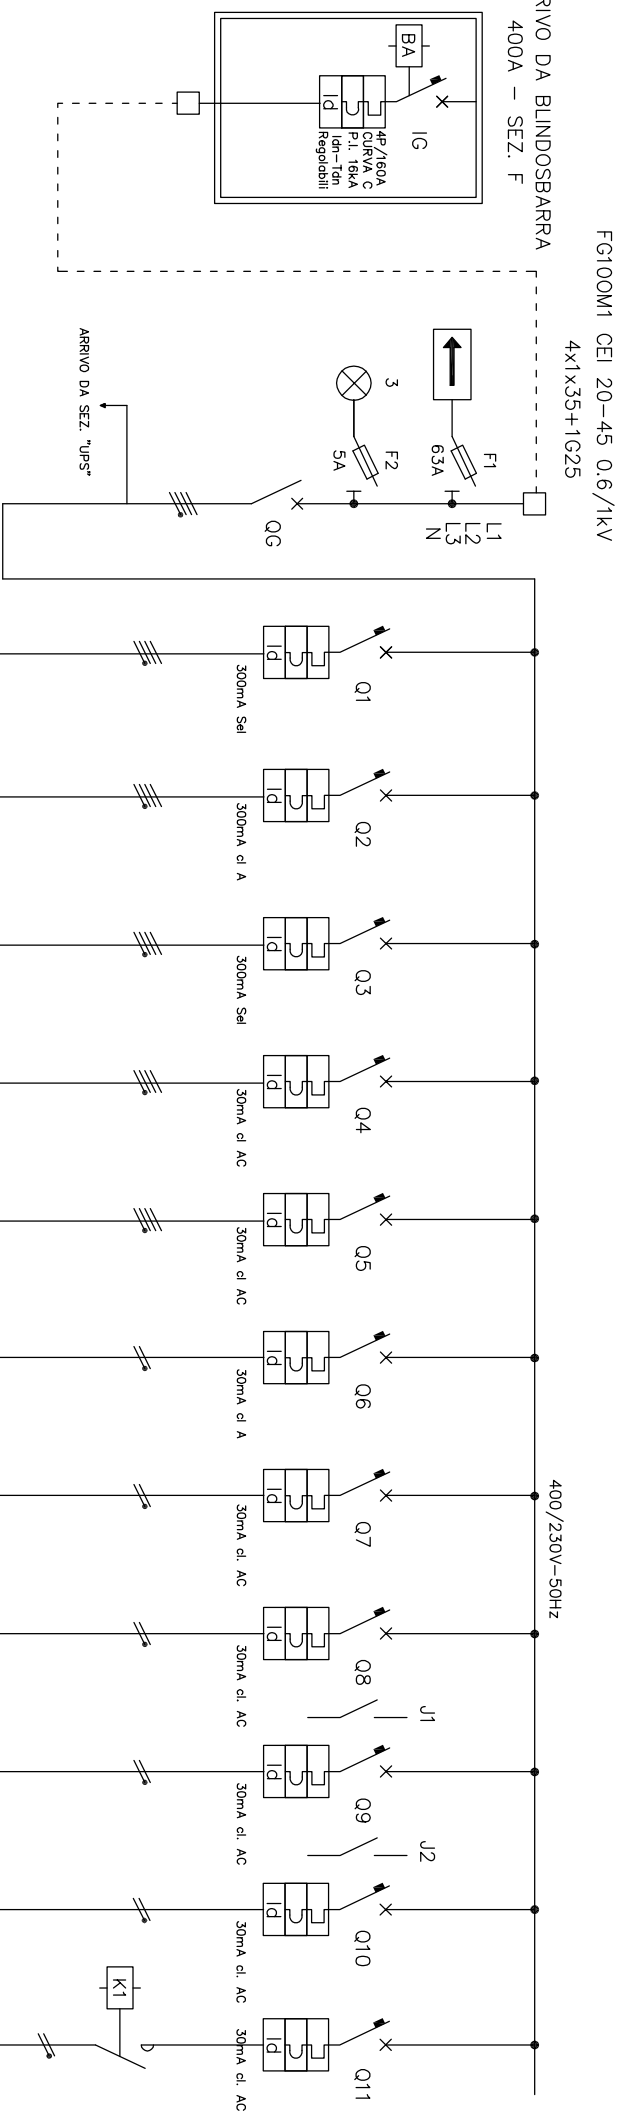[illegible]

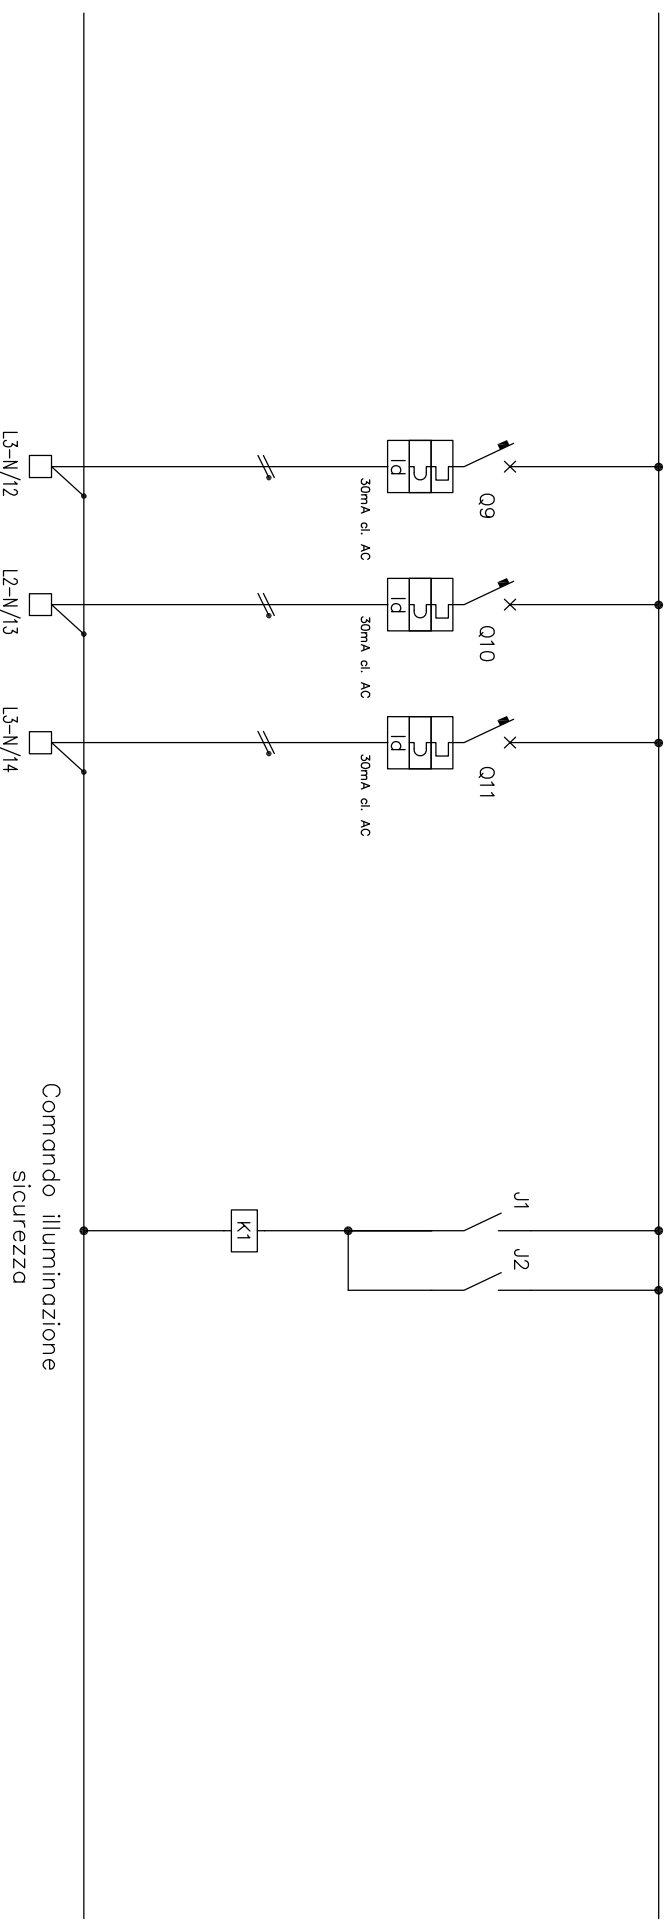

Q_PST PAG. 2 DI 3														
SIGLA UTENZA														
DENOMINAZIONE UTENZA														
POTENZA	kW													
CORRENTE	A													
TENSIONE	V													
INTERRUTTORE	TIPO													
	TARATURA	A												
	P.d.l.	KA												
	Differenziale	mA												
	POLL													
FUSIBILI	CURVA													
	Basi/Fusibili	A												
CONTATTORE	TIPO													
	TARATURA	A												
RELE' TERMICO	TIPO													
	TARATURA MIN.MAX													
CAVO	TIPO													
	FORMAZIONE	mmq												
	SEZIONE PE	mmq												
	LUNGHEZZA	m												
MORSETTO	SEZIONE	mmq												

12	13	14																	
AUSILIARI	RISERVA	RISERVA																	
230	230	230																	
10	10	10																	
0.03 cl AC	0.03 cl AC	0.03 cl AC																	
1P+N	1P+N	1P+N																	

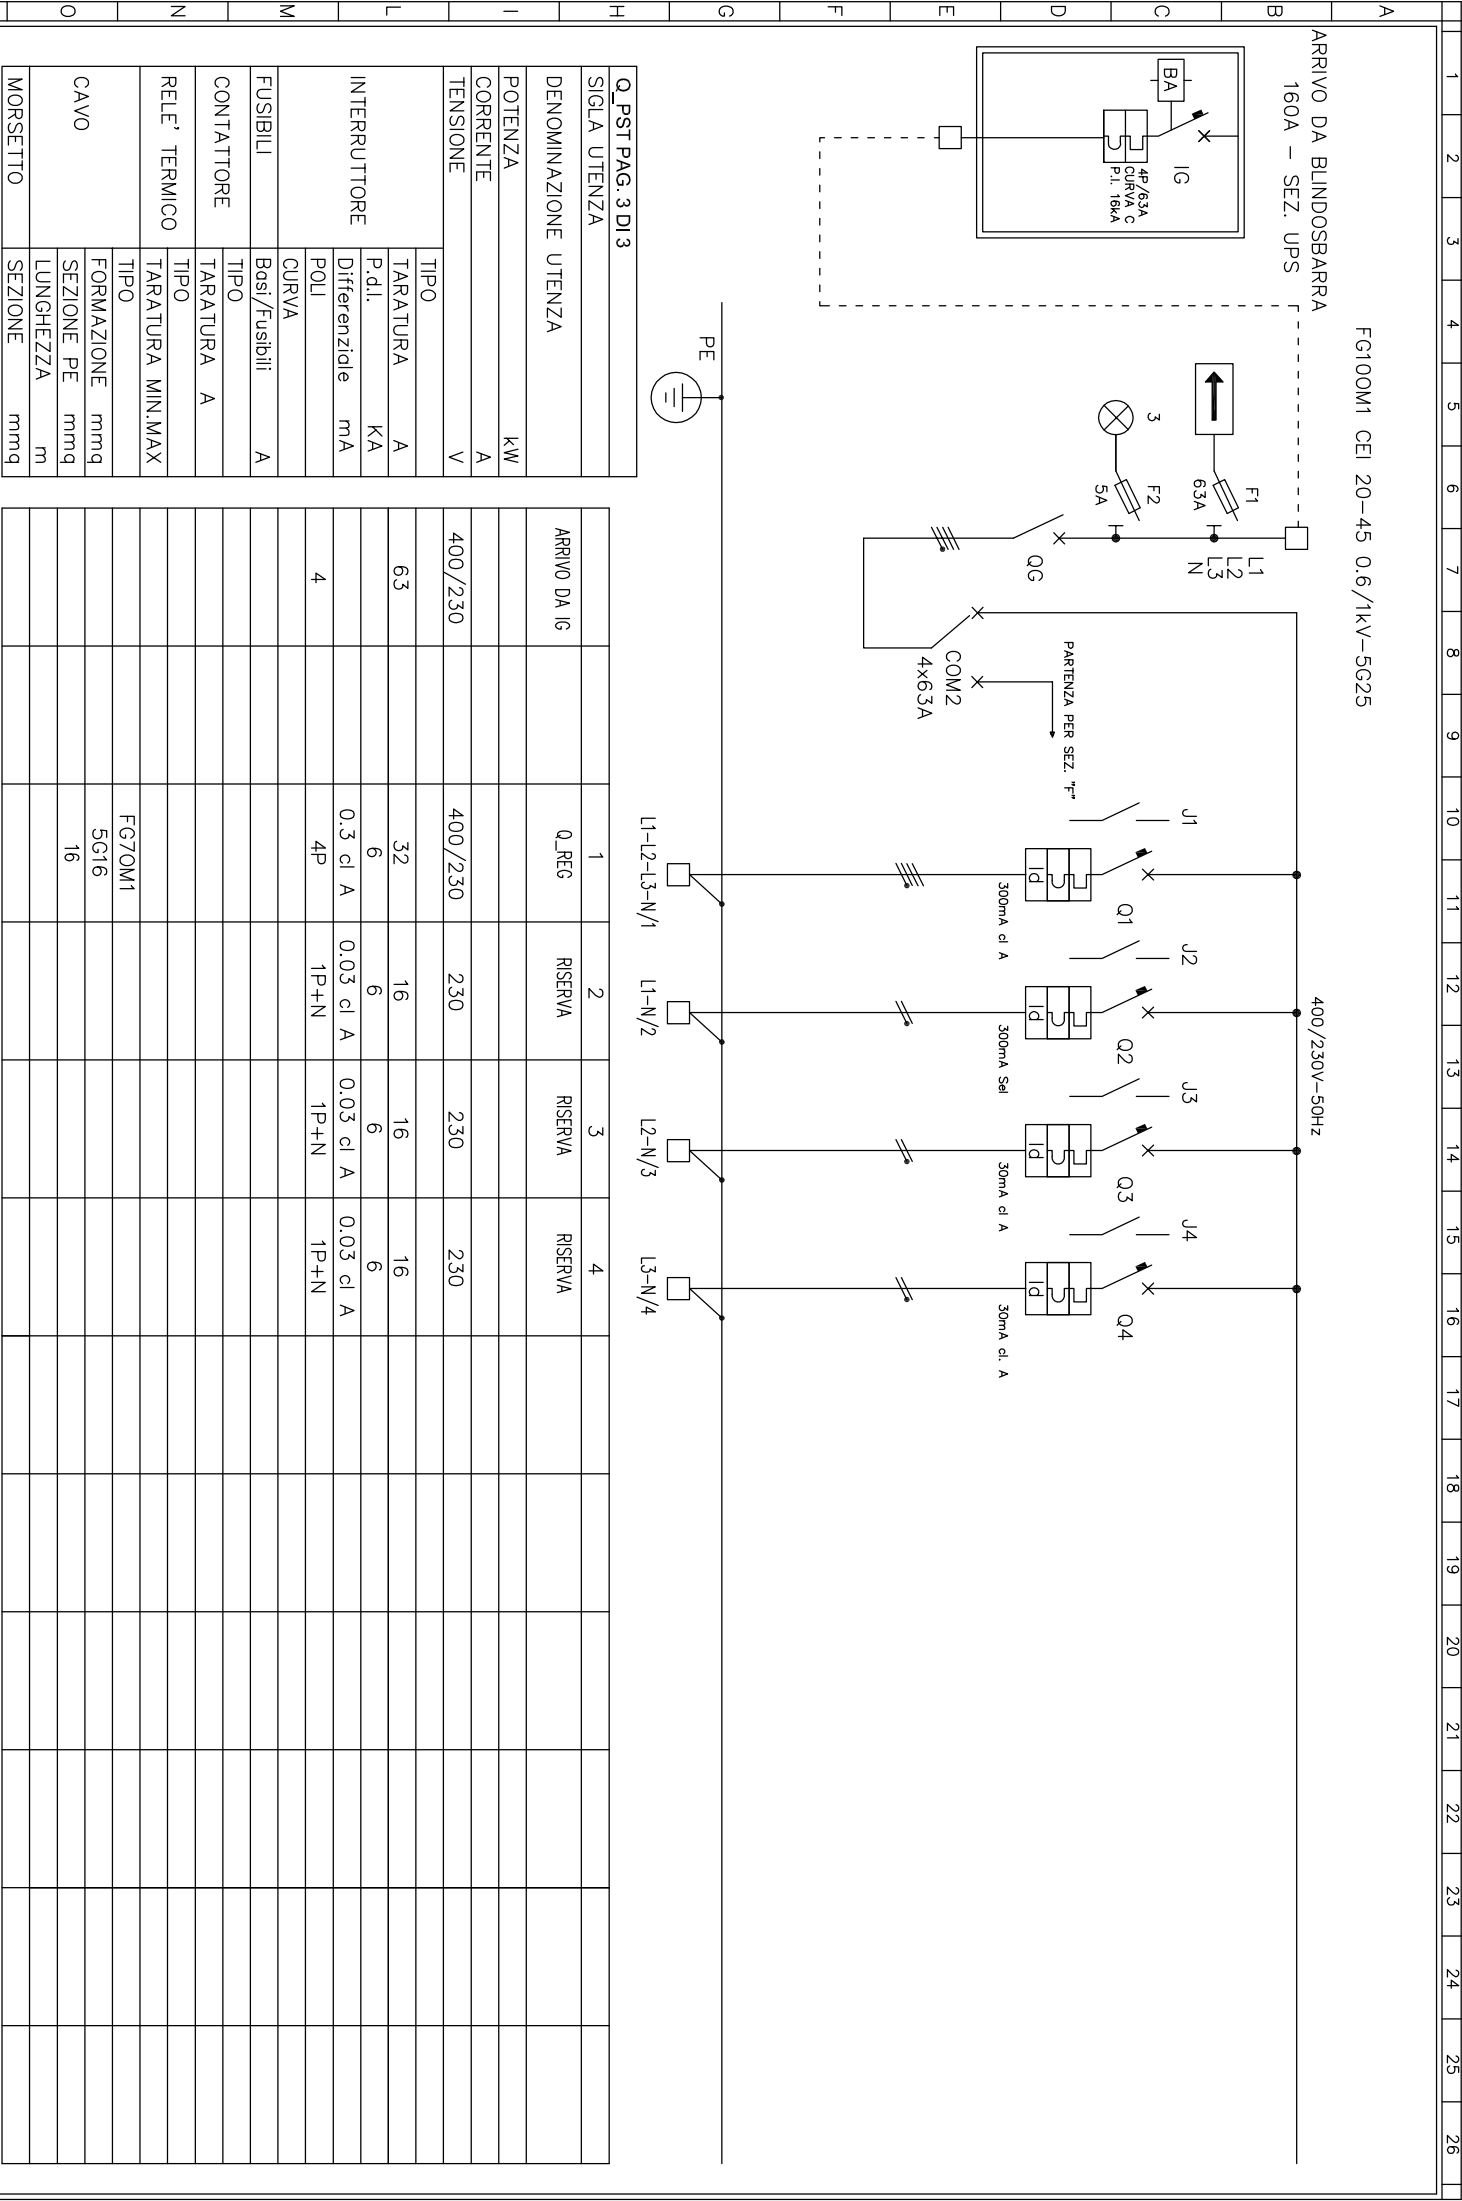


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A																										
B																										
C																										
D																										
E																										
F																										
G																										
H																										
I																										
J																										
K																										
L																										
M																										
N																										
O																										

Q-PS/2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A																										
B																										
C																										
D																										
E																										
F																										
G																										
H																										
I																										
J																										
K																										
L																										
M																										
N																										
O																										


Q-ASC

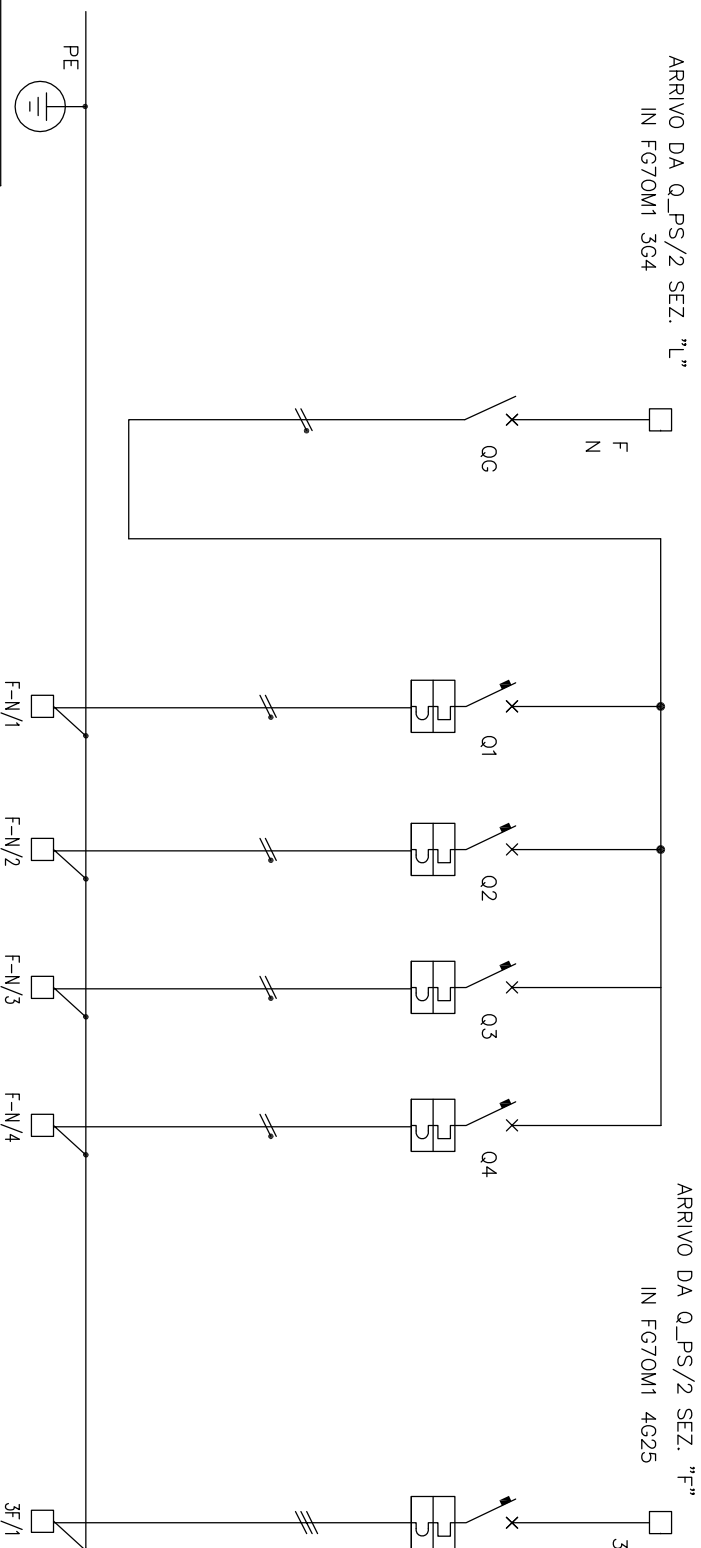


Q.ASC PAG. 1 DI 1									
SIGLA UTENZA									
DENOMINAZIONE UTENZA		Q6-SEZ. "I"		1	2	3	PRESE FM Q6	RISERVA	Q. MANOVRA ASCENSORE
POTENZA									
CORRENTE									
TENSIONE		230		230	230	230	230	230	400
INTERUTTORE		TIPO							
		TARATURA	A						
		P.d.l.	KA		10	10	10	10	63
		Differenziale	mA		6	6	6	6	6
		POL							
FUSIBILI		2		1P+N	1P+N	1P+N	1P+N	3	
		CURVA							
Basi / Fusibili									
CONTACTTORE		TIPO							
		TARATURA	A						
RELE' TERMICO		TIPO							
		TARATURA	MIN.MAX						
		TIPO							
		TARATURA	MIN.MAX						
CAVO		TIPO		FG70M1	FG70M1	FG70M1			FG70M1
		FORMAZIONE	mmq	3G2.5	3G2.5	3G2.5			3G16
		SEZIONE PE	mmq	2.5	2.5	2.5			16
		LUNGHEZZA	m						
MORSETTO		SEZIONE	mmq						


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A																										
B																										
C																										
D																										
E																										
F																										
G																										
H																										
I																										
J																										
K																										
L																										
M																										
N																										
O																										

QEG_bt/3

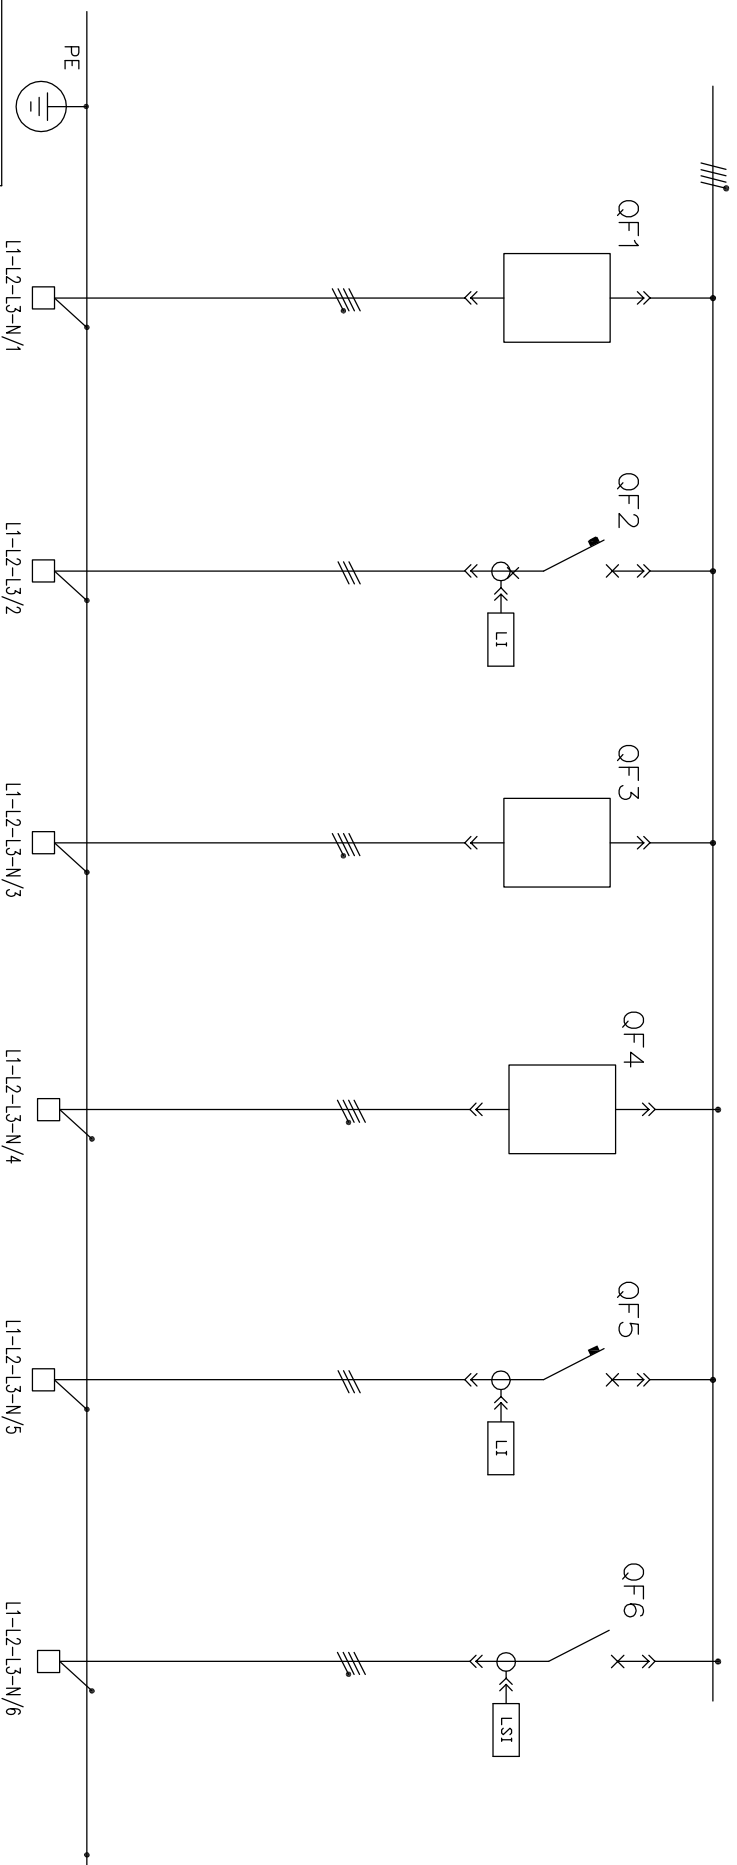[illegible]

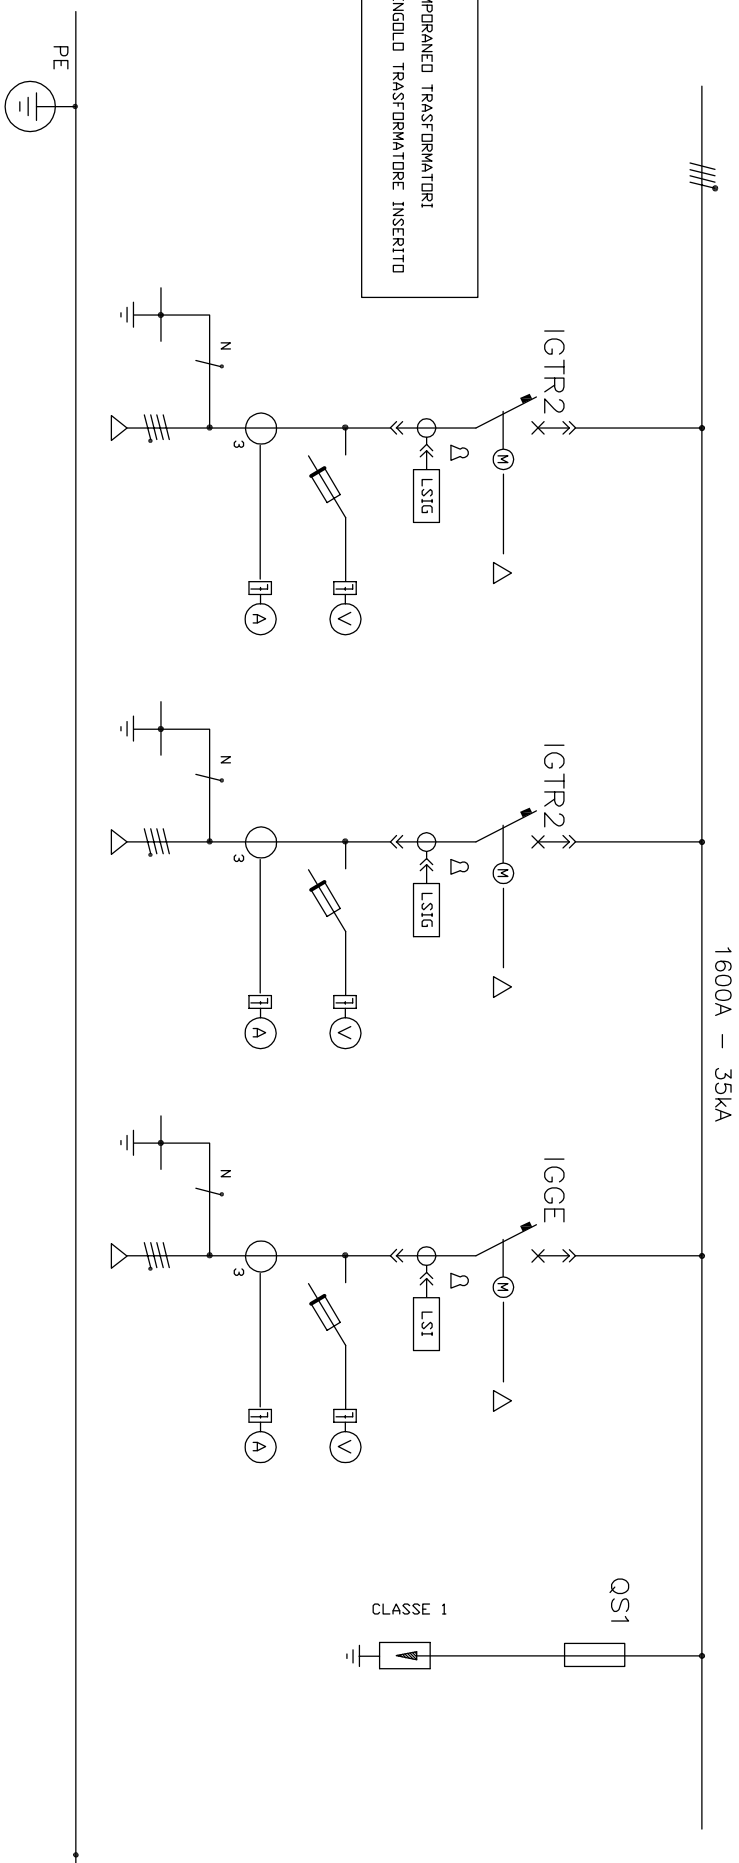


QEG_bv/3 PAG. 3 DI 4								
SIGLA UTENZA								
DENOMINAZIONE UTENZA								
POTENZA								
CORRENTE								
TENSIONE								
	TIPO							
	TARATURA	A						
	P.d.l.	KA						
	Differenziale	mA						
INTERRUTTORE	POLI	4P						4P
	CURVA	RELE' ELETTRONICO				RELE' ELETTRONICO		
FUSIBILI	Basi/Fusibili	A						160
CONTATTORE	TIPO							
	TARATURA	A						
RELE' TERMICO	TIPO							
	TARATURA MIN.MAX							
CAVO	TIPO	BLINBO AL				FG7R		
	FORMAZIONE	1600A				3(3x240)+2x185N+185T		
	SEZIONE PE	mmq				185		
	LUNGHEZZA	m						
COLONNA								

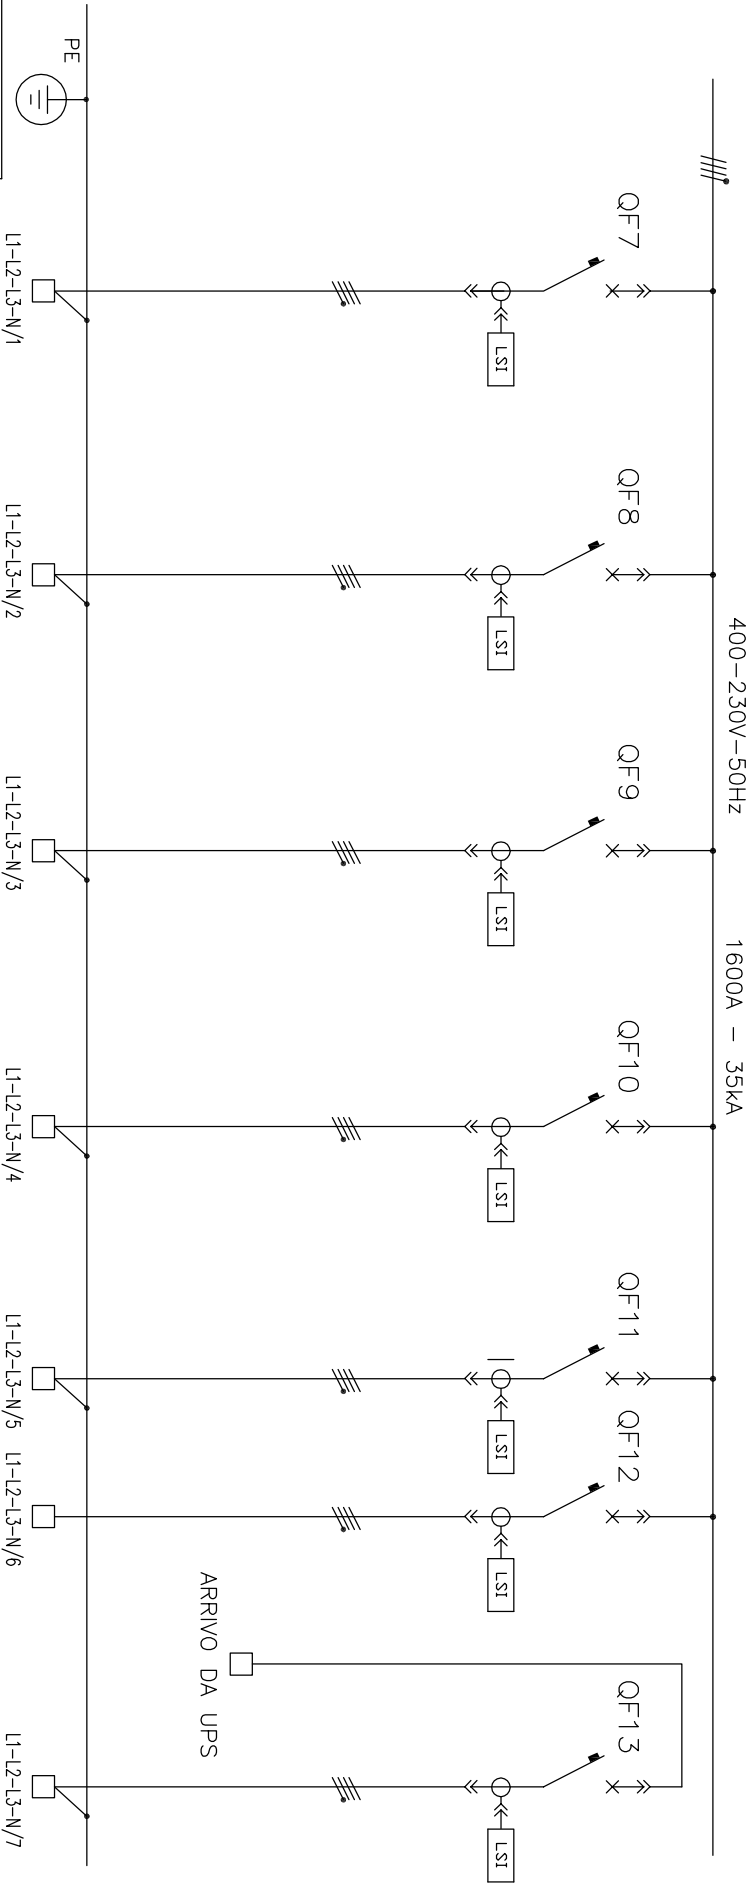

QEG. b7/3 PAG. 4 DI 4	
SIGLA UTENZA	
DENOMINAZIONE UTENZA	
POTENZA	kW
CORRENTE	A
TENSIONE	V
INTERRUTTORE	TIPO
	TARATURA A
	P.d.I. kA
	Differenziale mA
	POLI
FUSIBILI	CURVA
	Basi/Fusibili A
CONTATTORE	TIPO
	TARATURA A
RELE' TERMICO	TARATURA MIN.MAX
	TIPO
CAVO	FORMAZIONE mmq
	SEZIONE PE mmq
	LUNGHEZZA m
	COLONNA

	BLUNDO "F" SEZ. F	BLUNDO "L" SEZ. L	Q.PM	QUADRO SERVIZI CABINA Q.SA/3	UPS RAMO DIRETTO	UPS RISERVA	QE SIC/3
400/230							
	400	400	250	160	160	160	160
	36	36	36	36	36	36	36
	4P	4P	4P	4P	4P	4P	4P
RELE' ELETTRONICO	RELE' ELETTRONICO	RELE' ELETTRONICO	RELE' ELETTRONICO	RELE' ELETTRONICO	RELE' ELETTRONICO	RELE' ELETTRONICO	RELE' ELETTRONICO
CONTATTORE							
RELE' TERMICO							
CAVO	FG7R	FG7R	CAVO DI FUTURA	FG7R	FG7R	FG7R	FG100M1 CEI 20-45
	3(2x240)+2x40N+150T	3(2x240)+2x40N+150T		3(1x35)+35T	3(1x50)+50N+35T	3(1x50)+50N+35T	3(1x50)+50N+35T
COLONNA	150	150	INSTALLAZIONE	35	35	35	35

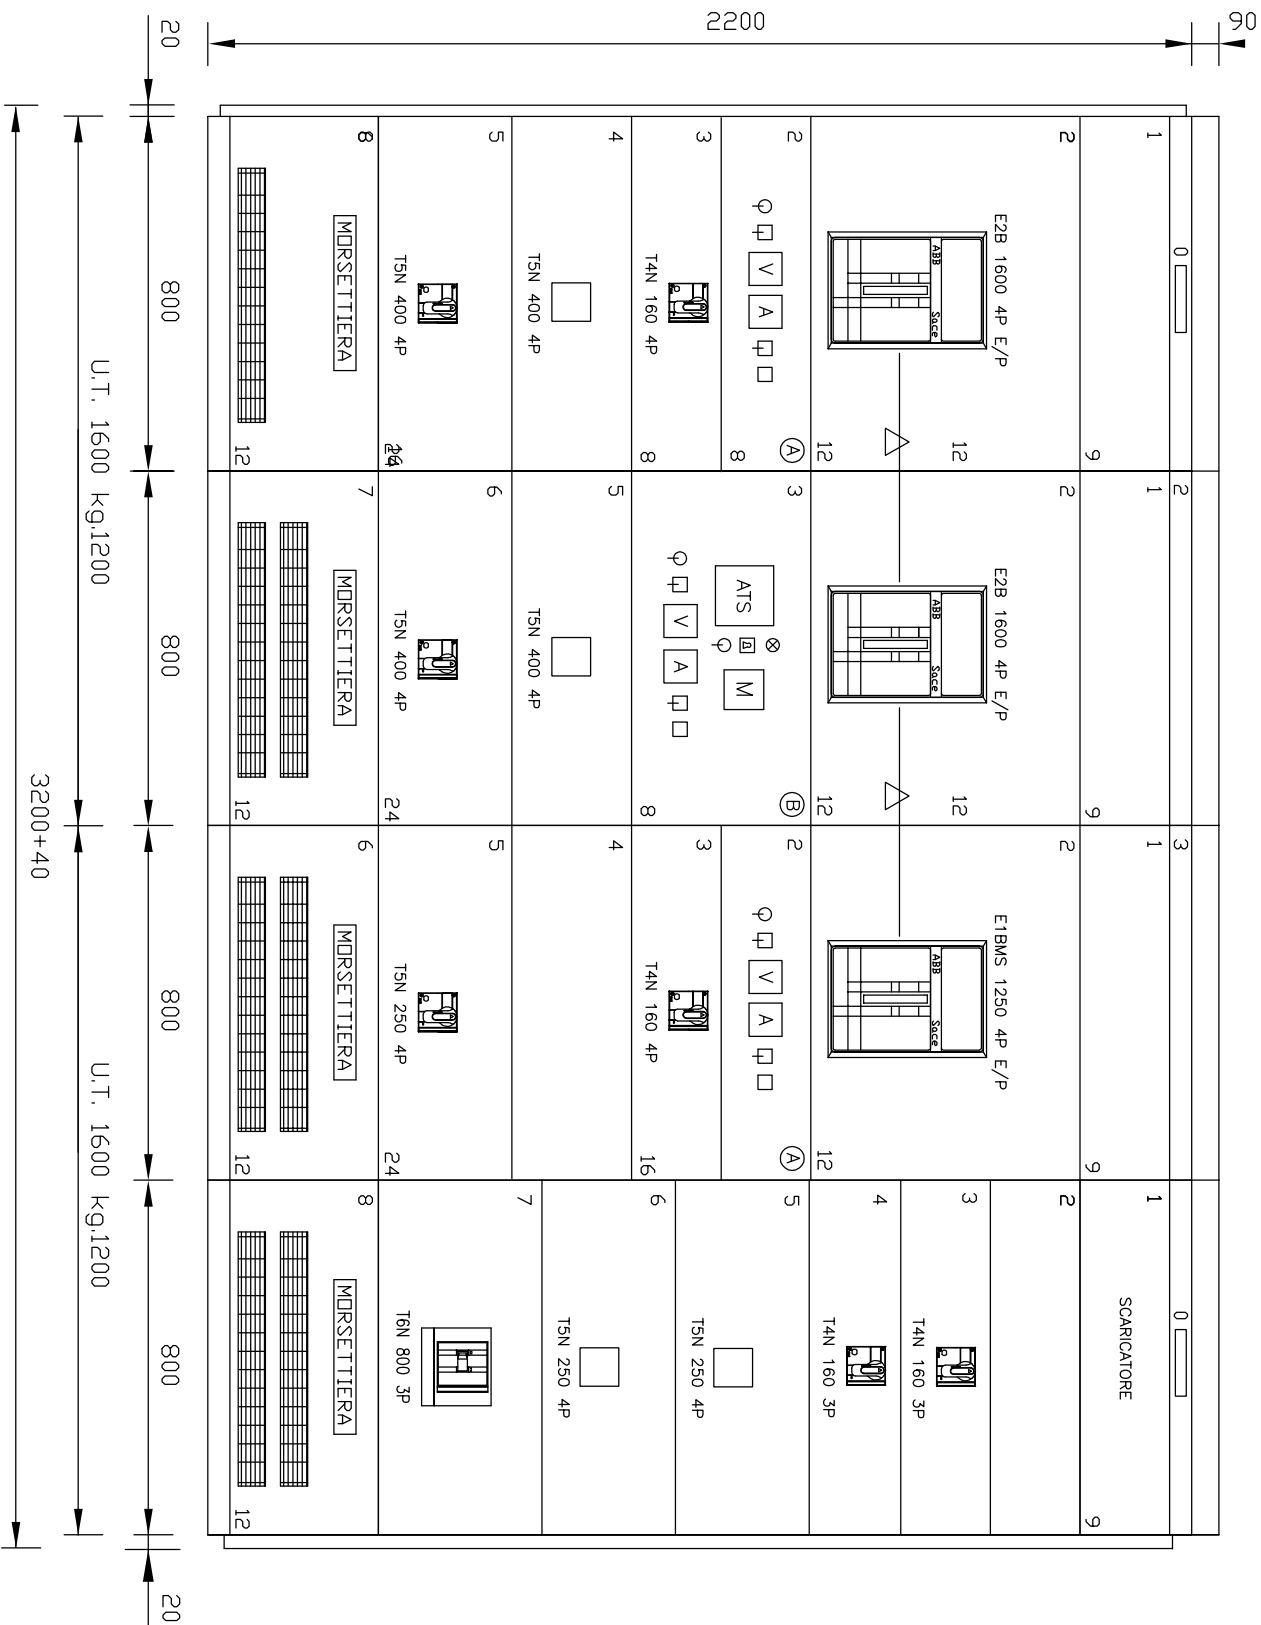


QEG_bt/3 PAG. 1 DI 4

FRONTE QUADRO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A																										
B																										
C																										
D																										
E																										
F																										
G																										
H																										
I																										
J																										
K																										
L																										
M																										
N																										
O																										

Q-SIC/3

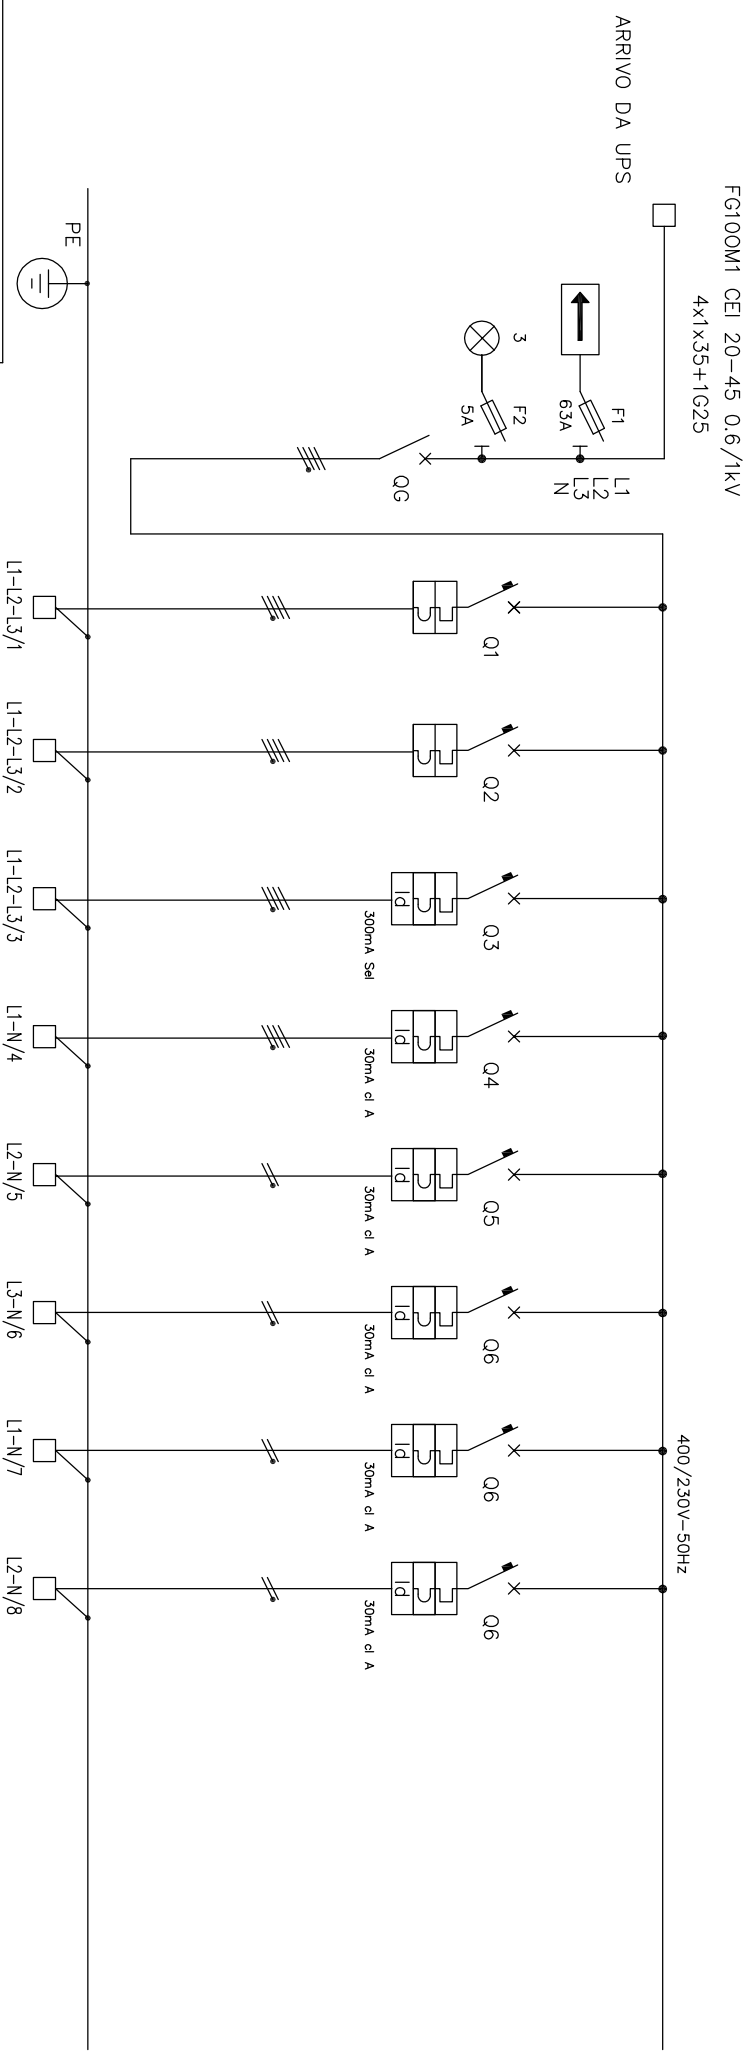

Q_PS12 PAG. 1 DI 2												
SIGLA UTENZA												
DENOMINAZIONE UTENZA												
POTENZA	kW											
CORRENTE	A											
TENSIONE	V											
INTERRUTTORE	TIPO	400/230										
	TARATURA	A										
	P.d.I.	KA										
	Differenziale	mA										
	POLI	4	4	4	4	0.03 cl A	0.03 cl A	0.03 cl A	0.03 cl A	0.03 cl A	0.03 cl A	0.03 cl A
FUSIBILI	CURVA											
	Base/Fusibili	A										
CONTATTORE	TIPO											
	TARATURA	A										
RELE' TERMICO	TIPO											
	TARATURA MIN.MAX											
CAVO	TIPO	FG100M1 CEI 20-45 FG100M1 CEI 20-45										
	FORMAZIONE	mmq	4(1x35)+1G25									
	SEZIONE PE	mmq	25									
	LUNGHEZZA	m										
MORSETTO	SEZIONE	mmq										