
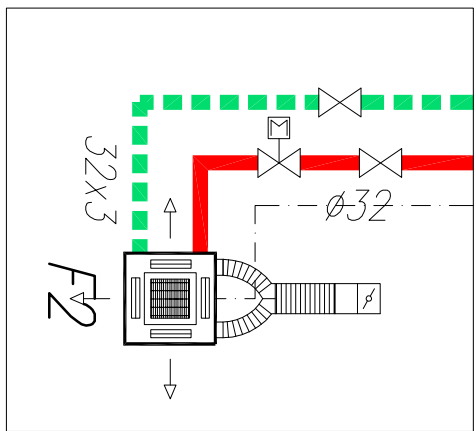


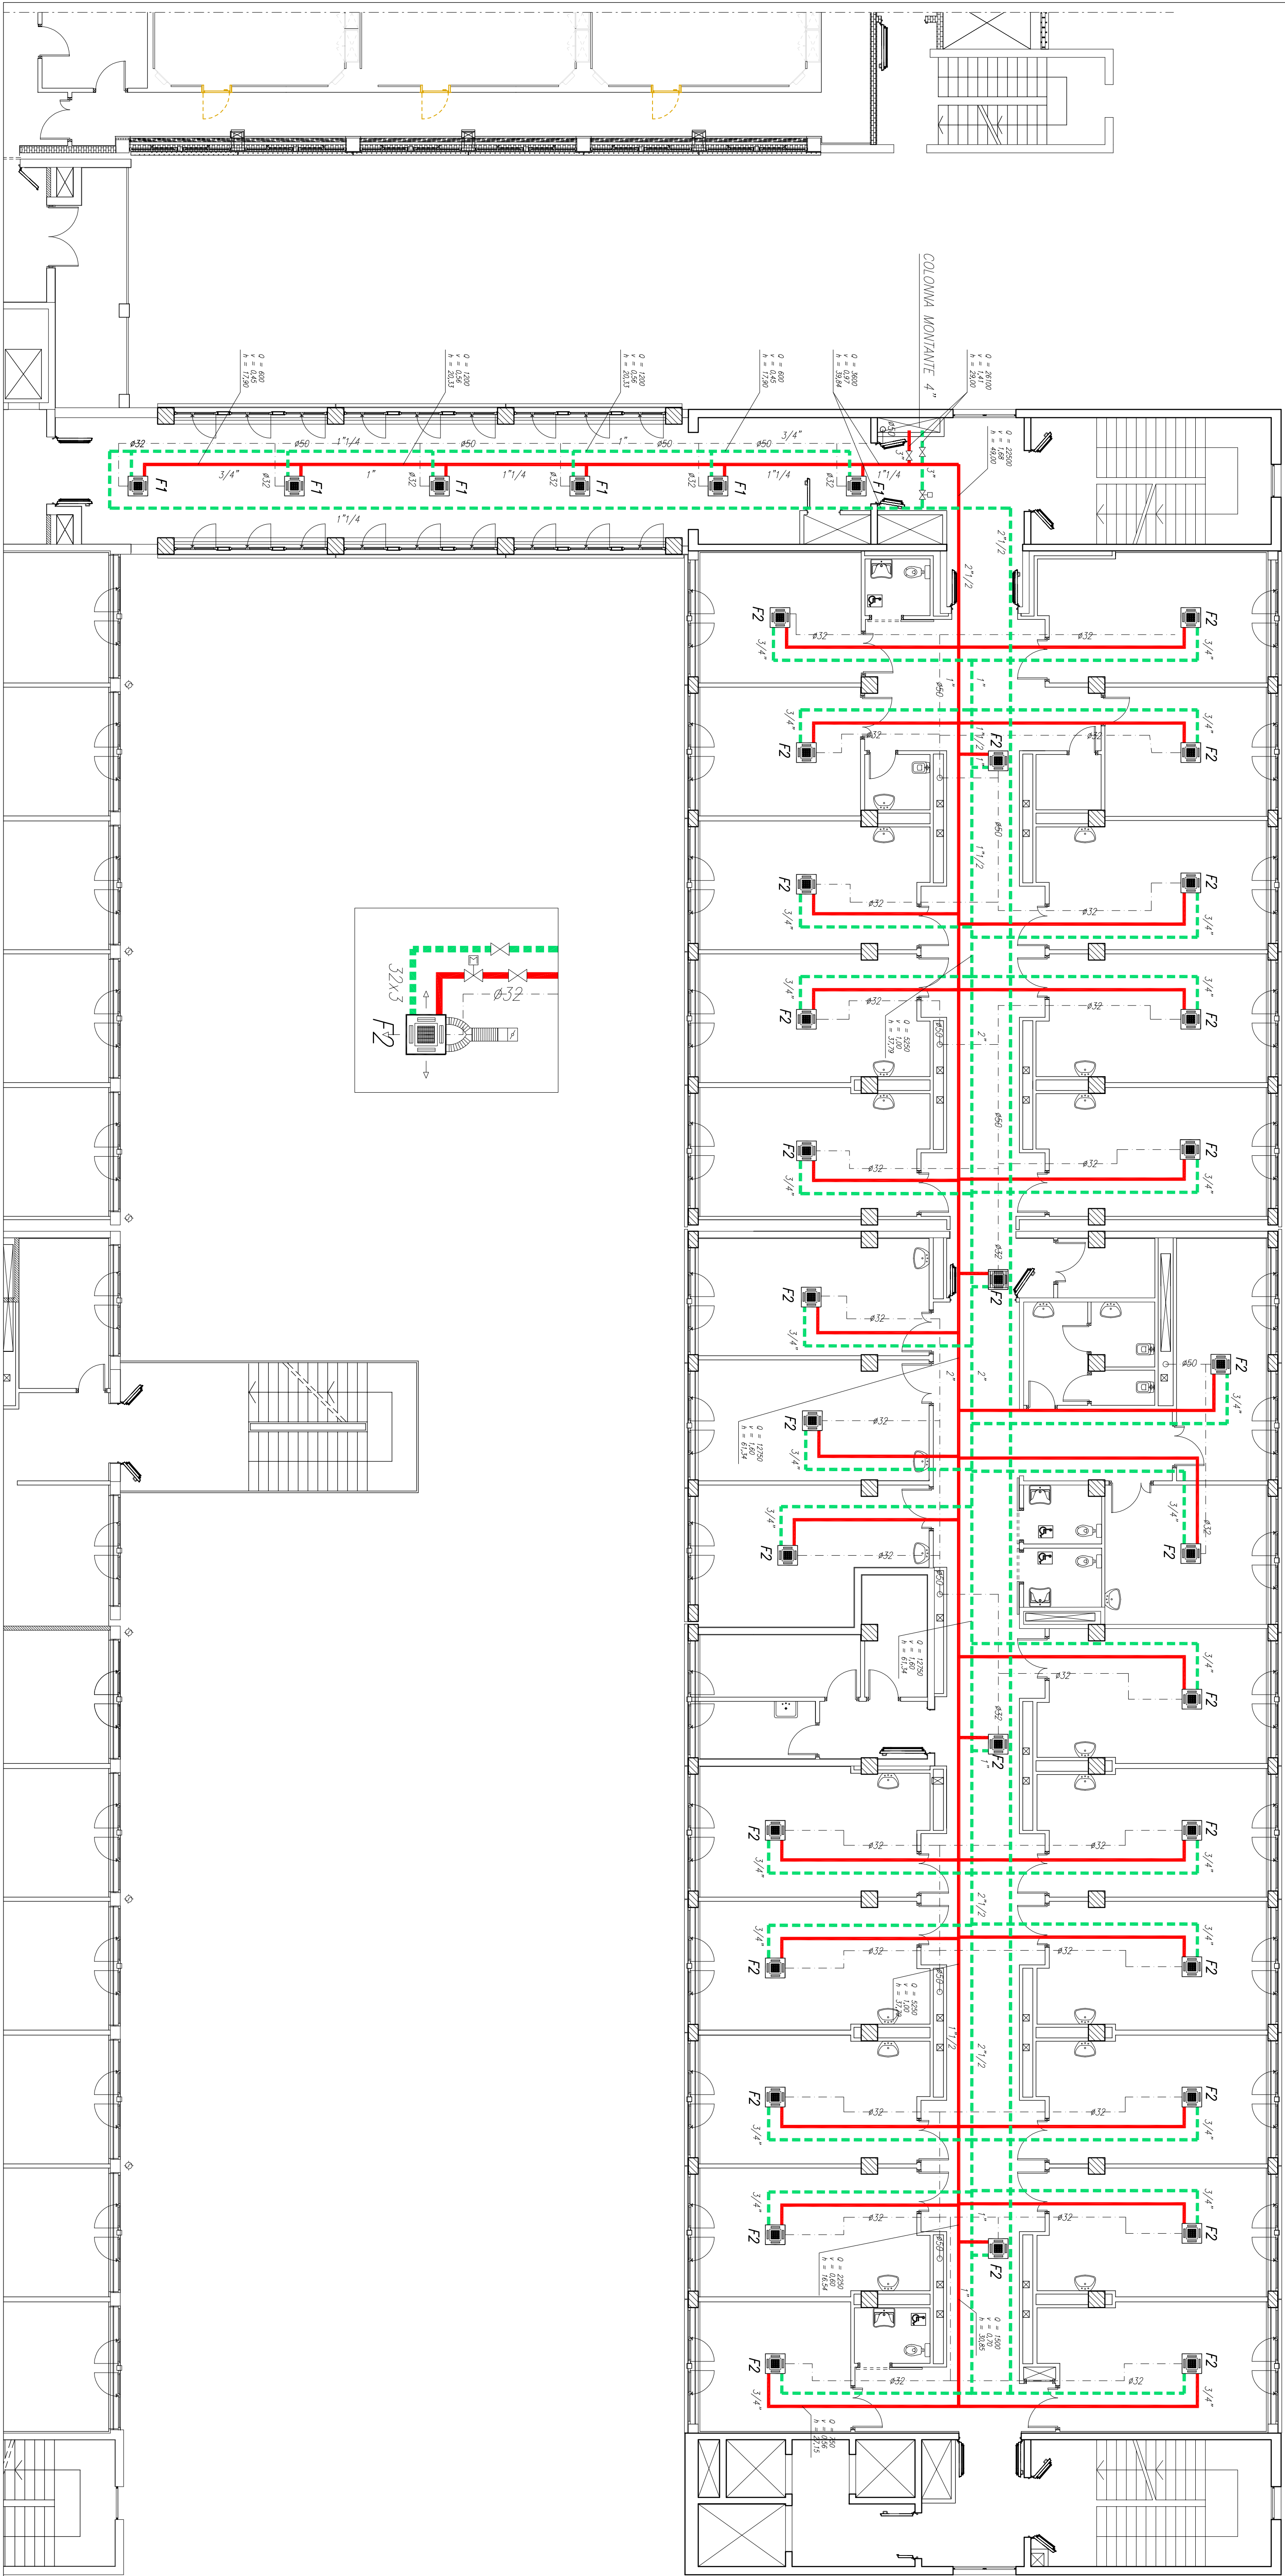

- Legenda**
- Ventilatori a 4 vie in commercio
 - $F1 = 600\text{ l/h}$
 - $F2 = 900\text{ l/h}$
 - $F3 = 1200\text{ l/h}$
 - $\Phi =$ acqua sanitaria
 - Tubazioni in acciaio linea solo freddo
 - Tubazioni di scarto condensa
 - Valvole di intercettazione
 - Valvole di sezionamento
 - Valvole di sezionamento modulare
- Unità di misura
 - $\Phi = \text{mm}$
 - $h = \text{m ca.}$

DIPARTIMENTO TECNICO E DELLE TECNOLOGIE
SERVIZIO ATTIVITÀ TECNICHE
Via Spadone n° 2 - 43125 Parma - Tel. 0521/933111 - Fax 0521/823993
OSPEDALE DI FIDENZA - SAN SECONDO
Via Don Enrico Trecani n°3 - Loc. Vite - Fidenza (PR)

REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE PRONTO SOCCORSO E
COSTRUZIONE DELLA NUOVA ALA

PROGETTO DEFINITIVO
IMPIANTI MECCANICI

CORPO DI AMPLIAMENTO - PIANO SECONDO
PROGETTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
Strada del Quartiere n°2/a - 43125 PARMA Tel. 0521/933111 - Fax 0521/823993

GRI 1201 (LAVORO)	
personale: Giustino Marzulli	
per il: Giuseppe Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	
ing. Roberto Cristoforo	