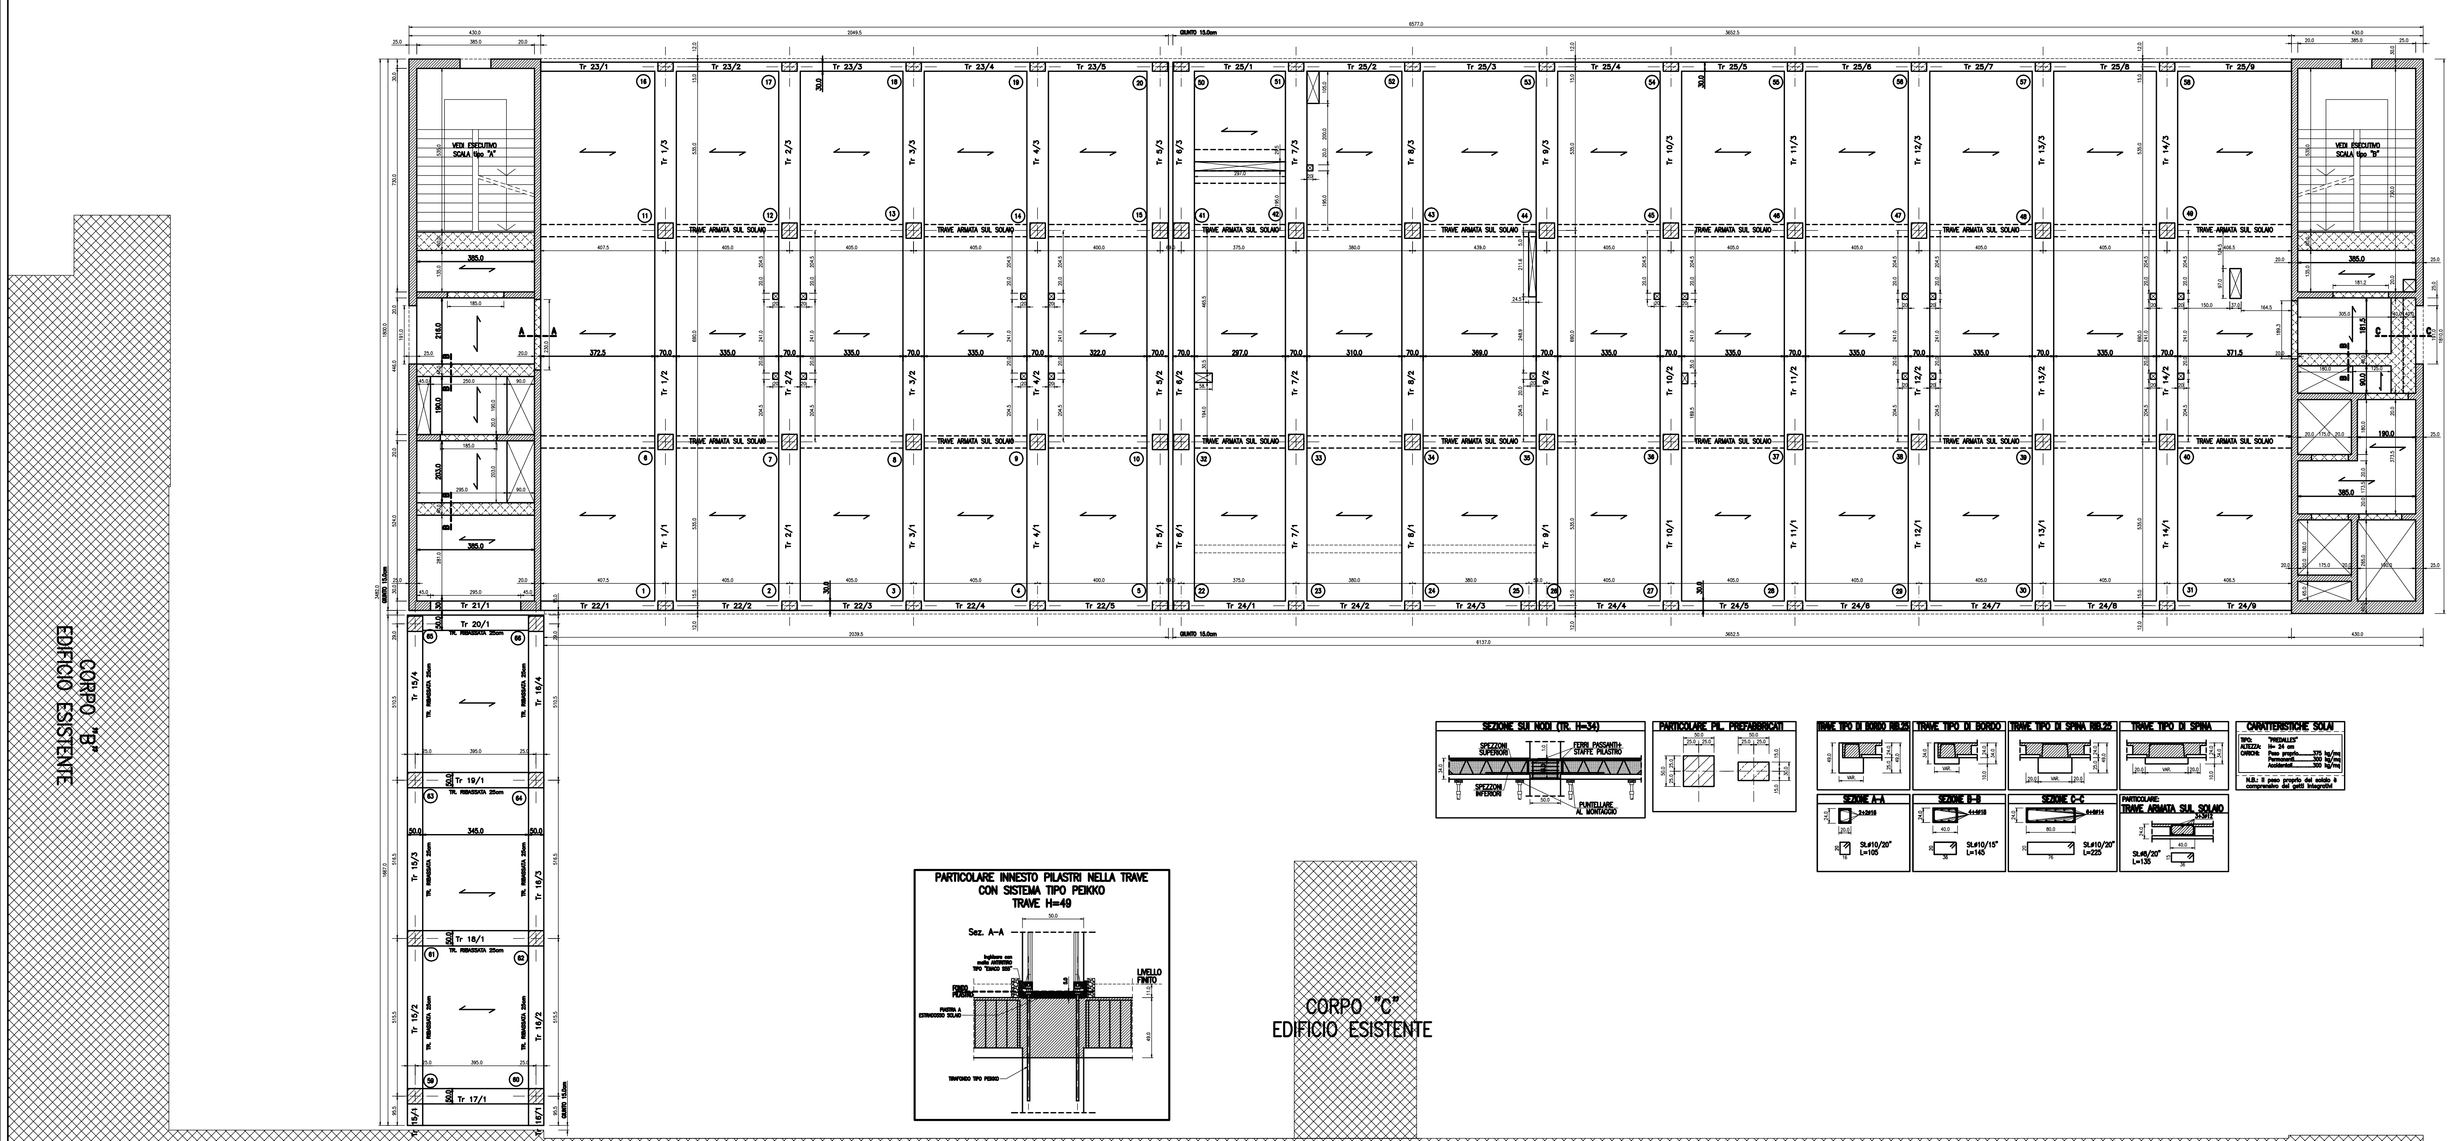





MATERIALI

CALCESTRUZZO GETTATO IN OPERA

FONDAZIONE (MUR CONTROTERRA)
- Classe di esposizione XC4/XF2 (Rck 30)
- Classe 30/37
- Dimensione massima dell'aggregato 0mm = 25 mm
- Consistenza S3 (slump 150 ÷ 210)
- Dosaggio minimo di cemento 300 kg/mc
- Rapporto massimo A/C 0,60 (0,55 in Tipo 1)

ELEVAZIONE (TRAVI, PILASTRI, SETTI)
- Classe di esposizione XC4/XF2 (Rck 30)
- Classe 30/37
- Dimensione massima dell'aggregato 0mm = 20 mm
- Consistenza S4 (slump 210 ÷ 250)
- Dosaggio minimo di cemento 340 kg/mc
- Rapporto massimo A/C 0,55 (0,50 in Tipo 1)

CALCESTRUZZO GETTI DI PREFABBRICAZIONE

ELEVAZIONE (TRAVI, PILASTRI)
- Classe di esposizione XC4/XF2 (Rck 40)
- Classe 45/55
- Dimensione massima dell'aggregato 0mm = 15 mm
- Consistenza S4 (slump 210 ÷ 250)
- Dosaggio minimo di cemento 360 kg/mc
- Rapporto massimo A/C 0,50 (0,45 in Tipo 1)

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO

FONDAZIONE E ELEVAZIONE
- B450C (Fyk 450)

ACCIAIO PER CARPENTERIA:
- S235 (Fy 2400)
- S355 (Fy 3500) 6,0
- S460 (Fy

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì

DIPARTIMENTO TECNICO E DELLE TECNOLOGIE
SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE
Via Spazzoli n°7 - 47122 Forlì tel. 0543/735111 fax. 0543/735333 - Pec: asl.forli@pec.auslromagna.it

OSPEDALE DI FIDENZA-SAN SECONDO

Via Don Minzoni/Tosarelli 3° - Loc. Vaio - Fidenza (PR)

REALIZZAZIONE NUOVO CORPO DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PRONTO SOCCORSO

PROGETTO DEFINITIVO
STRUTTURALE

CORPO DI AMPLIAMENTO

CARPENTERIA 4° SOLAIO

GRUPPO DI LAVORO

geom. Giuliano Rossini
geom. Luca Bertoni
geom. Iari Giuseppe Carlo
geom. Luca Ferri
geom. Iari Paolo Gaetano
ing. Gian Luca Bertoni
ing. Luca Bertoni
ing. Giuseppe Carlo Iari
ing. Vincenzo Cavallaro
geom. Fabrizio Gallanti
arch. Andrea Rondinini
geom. Fabrizio Gallanti
geom. Fabrizio Ricci
geom. Iari Paolo Edoardo
ing. Renato Paolo Zamara
geom. Pier Paolo Valeri
geom. Fabrizio Gallanti
geom. Fabrizio Gallanti

DIRETTORE DEL PROGETTO
ing. GIUSEPPE CARLO IARI
ORD. INGEGNERI FORLI' N. 1000

CO-DIRETTORE DEI LAVORI
ing. GIUSEPPE CARLO IARI
ORD. INGEGNERI FORLI' N. 1000

CO-DIRETTORE DEI LAVORI
ing. GIUSEPPE CARLO IARI
ORD. INGEGNERI FORLI' N. 1000

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. ROBERTO PAOLI CUTTI

IL PROGETTISTA
ing. GIUSEPPE CARLO IARI

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA
ing. GIUSEPPE CARLO IARI

ELABORATO: DS. 08

SCALA: 1:50

REV.	DESCRIZIONE	DATA	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO
00	EMISSIONE	04/2022	ARCH. PAOLI	ARCH. PAOLI	ING. IARI
01					
02					
03					
04					
05					

Il presente elaborato non può essere riprodotto o trasferito a terzi senza autorizzazione scritta della Azienda USL della Romagna